

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

Estadística de la Industria Eléctrica

(Redactadas según normas dictadas por el Consejo de Industria)

C E N S O

DE

CENTRALES GENERADORAS, LÍNEAS DE
TRANSPORTE, SUBESTACIONES Y
CENTROS DE CONSUMO

DE LA PROVINCIA DE

SALAMANCA

EN

1 de Enero de 1943



PUBLICACIONES

DE LOS

SERVICIOS DE ESTADISTICA INDUSTRIAL

Núm. 1

(Fascículo 37)

7670

ST. 7670
691.3(462.187)

Estadísticas de la Industria
Eléctrica de la Provincia de
SALAMANCA

Biblioteca AHP Salamanca 8426



74457923 DEP 7670

NT.1889509
CB.74457923

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

Estadística de la Industria Eléctrica

(Redactadas según normas dictadas por el Consejo de Industria)

CENSO

DE

CENTRALES GENERADORAS, LÍNEAS DE
TRANSPORTE, SUBESTACIONES Y
CENTROS DE CONSUMO

DE LA PROVINCIA DE

SALAMANCA

EN

1 de Enero de 1943



R. 8426.



PUBLICACIONES
DE LOS
SERVICIOS DE ESTADISTICA INDUSTRIAL
Núm. 1
(Fascículo 37)

CENSO

DE

CENTRALES GENERADORAS, LÍNEAS DE TRANSPORTE Y SUBESTACIONES

Esta publicación número 1, de la Sección de Estadística Industrial, se compondrá de mapas y fascículos por provincias, numerados del modo siguiente:

Número 1.....	Alava.	Número 26.....	Logroño.
— 2.....	Albacete.	— 27.....	Lugo.
— 3.....	Alicante.	— 28.....	Madrid.
— 4.....	Almería.	— 29.....	Málaga.
— 5.....	Ávila.	— 30.....	Murcia.
— 6.....	Badajoz.	— 31.....	Navarra.
— 7.....	Baleares.	— 32.....	Orense.
— 8.....	Barcelona.	— 33.....	Oviedo.
— 9.....	Burgos.	— 34.....	Palencia.
— 10.....	Cáceres.	— 35.....	Palmas (Las).
— 11.....	Cádiz.	— 36.....	Pontevedra.
— 12.....	Castellón de la Plana.	— 37.....	Salamanca.
— 13.....	Ciudad Real.	— 38.....	Santa Cruz de Tenerife.
— 14.....	Córdoba.	— 39.....	Santander.
— 15.....	Coruña (La).	— 40.....	Segovia.
— 16.....	Cuenca.	— 41.....	Sevilla.
— 17.....	Gerona.	— 42.....	Soria.
— 18.....	Granada.	— 43.....	Tarragona.
— 19.....	Guadalajara.	— 44.....	Teruel.
— 20.....	Guipúzcoa.	— 45.....	Toledo.
— 21.....	Huelva.	— 46.....	Valencia.
— 22.....	Huesca.	— 47.....	Valladolid.
— 23.....	Jaén.	— 48.....	Vizcaya.
— 24.....	León.	— 49.....	Zamora.
— 25.....	Lérida.	— 50.....	Zaragoza.

NOTA.—Esta Estadística de la Industria Eléctrica se realiza por los Servicios de Estadística Industrial de la Dirección general de Industria, en virtud de orden ministerial de 3 de mayo de 1933, y con la colaboración de las Delegaciones provinciales de Industria.

El plan detallado de elaboración, redactado según normas dictadas por el Consejo de Industria, se publicará, en folleto aparte, bajo el número 0.

Resultados correspondientes a la provincia de Salamanca

I.—CENTRALES GENERADORAS

En el estado I quedan relacionadas las Centrales generadoras situadas en la provincia, tanto si su energía se consume en la misma como si se destina toda o parte fuera de ella. Dicho estado no comprende Centrales generadoras de otra provincia, aunque suministren energía a la de Salamanca. Con este criterio, los resultados totales de la Nación, en cuanto a Centrales se refiere, podrán obtenerse fácilmente por simple suma de los resultados de las provincias.

Según la índole de los motores utilizados, consideraremos tres clases de Centrales: hidráulicas, designadas por H; térmicas, por T; mixtas de las anteriores, por H. T.

Entre las térmicas se designan por TT, cuando son de turbina de vapor; TM, con máquinas de vapor; TC, con motor de gas; TD, con motor de aceite.

En el mapa de conjunto provincial están representadas las Centrales por los signos que en el mismo se indican, los cuales tienen tamaños diferentes según la potencia de la Central que representan.

El estado I contiene, además, importantes detalles y características que no necesitan, explicación, pues basta el simple examen del mismo. En dicho estado se indican con la notación (r) junto a su cifra de KVA, las centrales declaradas de reserva.

El número total de Centrales generadoras de esta provincia es 62. Su potencia total, instalada incluso la de reserva, es 7.178,6 KVA.

Estos totales se descomponen del siguiente modo, según la clase de Central:

CLASE DE CENTRALES	Número de Centrales	Tanto por ciento del número total	Potencia de las mismas en KVA	Tanto por ciento de la potencia total
Hidráulica.....	38	61,3	3.733,5	52,1
Térmica.....	14	22,5	2.377,6	33,1
Mixtas.....	10	16,2	1.067,5	14,8
TOTALES ...	62	100,0	7.178,6	100,0

Las 62 Centrales, clasificadas según la magnitud de su potencia en KVA., dan el siguiente resultado:

CON UNA POTENCIA INSTALADA EN KVA	Número de Centrales	Tanto por ciento del número total	Potencia de las mismas en KVA	Tanto por ciento de la potencia total
Hasta 50	38	61,3	869,0	12,0
De 51 a 200.....	13	20,9	1.488,6	20,7
De 201 a 500	7	11,3	1.945,0	27,2
De 501 a 2000.....	4	6,5	2.876,0	40,1
Más de 2000.....	—	—	—	—
TOTALES ...	62	100,0	7.178,6	100,0

II.—LINEAS DE TRANSPORTE

En el estado II quedan relacionadas y especificadas las características de las líneas de transporte situadas en la provincia. Dicho estado comprende también las líneas de transporte que, terminando o comenzando en la provincia, transportan energía de otras provincias a la de Salamanca o de ésta a otras provincias.

Con este criterio, los resultados totales nacionales relativos a líneas no son iguales a la suma de los parciales de cada una de las provincias. El valor de éstos es por la utilidad que ofrecen para calificar cada provincia en sí misma y en comparación con las demás.

En el mapa de conjunto provincial están representadas todas las líneas de transporte.

De las 50 Empresas relacionadas en el estado I, 29 tienen líneas de transporte de energía en alta tensión; las 21 restantes tienen líneas de baja tensión o no tienen líneas de transporte, por estar la Central directamente conectada a la red de distribución del centro de consumo.

Procedentes de las Centrales de las 29 Empresas arriba mencionadas y de otras 3 Empresas con Centrales en otras provincias que suministran energía a la de Salamanca, se extienden por la misma líneas de transporte en alta tensión.

Las diferentes clases y tensiones de transporte y el respectivo número de líneas que las utilizan son las siguientes:

LINEAS TRIFASICAS

TENSION EN V	NUM. DE LINEAS	TENSION EN V	NUM. DE LINEAS
44.000	1	6.000	11
30.000	5	5.500	3
20.000	22	5.000	16
15.000	3	3.500	1
13.200	9	3.300	2
12.000	8	3.000	14
11.250	5	2.900	1
10.000	25	2.700	1
6.800	2	2.500	2
6.500	5	2.100	2

Total: 20 tensiones en 138 líneas.

LINEAS BIFASICAS

TENSION EN V	NUM. DE LINEAS	TENSION EN V	NUM. DE LINEAS
6.000	1	2.200	4
2.300	3	—	—

Total: 3 tensiones en 8 líneas.

LINEAS MONOFASICAS

TENSION EN V	NUM. DE LINEAS	TENSION EN V	NUM. DE LINEAS
12.000	1	3.800	2
6.000	3	3.500	1
5.250	1	3.000	2
5.000	1	2.300	1
4.000	2	2.000	1

Total: 10 tensiones en 15 líneas.

Siendo el total de altas tensiones empleadas en la provincia 26, y 16 el número de líneas que las utilizan.

III.—SUBESTACIONES

En el estado III se relacionan y anotan las principales características de las Subestaciones de transformación, seccionamiento, convertidoras y rectificadoras emplazadas en la provincia. Se entiende por Subestaciones de transformación, a los efectos de este censo, únicamente los transformadores instalados para conectar líneas de transporte de energía con los transformadores o rectificadores que abastecen las redes de distribución de los centros de consumo y los que conectan líneas de transporte de diferentes tensiones.

En ciertos casos se anotan asimismo los transformadores que conectan los alternadores de las Centrales a las líneas de transporte de energía.

En el mapa de conjunto provincial quedan en cada caso representadas las Subestaciones por los signos que en el mismo se indican, expresándose asimismo su capacidad en KVA.

IV.—ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CONSUMO

a) Suministros indirectos

Por suministro indirecto entendemos aquel que normalmente se efectúa a un centro de consumo por intermedio de una instalación transformadora (incluso rectificadora) directamente conectada a una línea o Subestación de transformación.

Cada suministro indirecto aparece representado en el mapa por un solo signo de transformador, aun en el caso de que el suministro se efectúe por varios transformadores conectados a una misma línea.

El número total de suministros indirectos es 488. Su capacidad total es 13.661,0 KVA.

Los 488 suministros indirectos, clasificados según la magnitud de su capacidad en KVA, dan el siguiente resultado:

Suministros indirectos con una capacidad instalada en KVA	Número de suministros indirectos	Tanto por ciento del número total	Capacidad de los mismos en KVA	Tanto por ciento de la capacidad total
Hasta 5	151	30,9	619,0	4,5
De 5,1 a 20	201	41,3	2.630,5	19,3
De 20,1 a 50	83	17,0	2.893,0	21,2
De 50,1 a 200	48	9,8	5.898,5	43,2
De 200,1 a 1000 ...	5	1,0	1.620,0	11,8
Más de 1000	—	—	—	—
TOTALES ...	488	100,0	13.661,0	100,0

b) Suministros directos

Estos suministros directos y los indirectos anteriormente mencionados, son los elementos integrantes del mercado consumidor.

Por suministro directo entendemos aquel que de modo permanente o normal, y sin intermedio de transformación alguna, se efectúa a un centro de consumo por toda o parte de la potencia instalada en una Central generadora.

El número total de suministros directos en esta provincia es 7.

De los 7 suministros directos, 5 aparecen claramente definidos; son pequeñas Centrales que abastecen cada una un solo centro de consumo. Los 2 restantes son centros de consumo abastecidos por una pequeña parte, difícilmente apreciable, de la potencia de la Central en sus inmediaciones instalada.

Los 5 suministros directos, con una capacidad total de 46,5 KVA, se clasifican a continuación, según su magnitud, dando el siguiente resultado:

Suministros directos con una capacidad instalada en KVA	Número de suministros directos	Tanto por ciento del número total	Capacidad de los mismos en KVA	Tanto por ciento de la capacidad total
Hasta 5.....	2	40,0	6,5	14,0
De 5,1 a 20.....	3	60,0	40,0	86,0
Más de 20.....	—	—	—	—
TOTALES ...	5	100,0	46,5	100,0

De las Centrales generadoras de esta provincia que se declaran como de reserva por las respectivas Empresas, y que como tales están designadas en el estado I, con la notación (r) junto a su cifra de KVA, se derivan 15 suministros directos que, si bien aparecen representados en el mapa, no se han reseñado en el estado IV por no constituir servicios permanentes. Sus características son las siguientes:

CENTRO DE CONSUMO	CENTRAL QUE HACE EL SUMINISTRO DIRECTO	EMPRESA NUM.	CAPACIDAD EN KVA
Béjar.-Lavado y peinado de lana.....	C. Béjar, García y Cascón, S. A.....	16	175
Béjar.-Fáb. Tejidos..	C. Béjar, Industrial Lanera	30	150
Idem	Idem	30	42
Robliza de Cojos....	Fábrica Harinas ...	31	80
Béjar.-Fáb. Tejidos .	C. Béjar, G. Rodulfo, S. A.	14	75
Béjar.-Lavadero de lanas	C. Béjar, J. Olleros.	39	75
Ledrada	C. Ledrada, Sánchez Nieto	43	73,6
Béjar.-Fáb. Tejidos .	C. Béjar, Hernández Agero	24	50
Béjar.-Tinte y lavadero de lana	C. Béjar, H.º R. Gosalvez.....	27	50
Béjar.-Fáb. Tejidos .	C. Béjar, T.H.E.S.A.	46	50
Béjar.-Fáb. Tejidos .	C. Béjar, H.ºs L. Téllez	28	22
Tordillos.....	Molino Tordillos...	4	20
Tamames	El Salvador	19	15
Salmoral	C. J. Martín	34	15
Aldehuela de Yeltes.	La Caridad	13	4,5

c) Centros de consumo

Para formar una idea del grado de concentración del mercado de consumo de la provincia, se presenta en la siguiente tabla el resumen de los centros de consumo, clasificados según su magnitud en KVA.

Por centro de consumo entendemos un núcleo de población, de explotaciones o de ambos elementos con abastecimiento de energía eléctrica, que puede reconocerse individualmente en el mapa de conjunto provincial.

La capacidad en KVA de cada uno de ellos es la

suma de las de sus elementos componentes (suministros indirectos y directos).

CENTROS DE CONSUMO CON UNA CAPACIDAD EN KVA	Número de Centros	Tanto por ciento del número total	Capacidad de los mismos en KVA	Tanto por ciento de la capacidad total
Hasta 5.....	149	36,1	598,0	4,4
De 5,1 a 20.....	174	42,1	2.178,0	16,1
De 20,1 a 50.....	66	16,0	2.106,0	15,5
De 50,1 a 200.....	20	4,8	1.938,5	14,3
De 200,1 a 1000...	2	0,5	980,0	6,5
De 1000,1 a 5000..	2	0,5	5.907,0	43,2
Más de 5000.....	—	—	15000,0	—
TOTALES ...	413	100,0	13.707,5	100,0

d) La población y el mercado de consumo

De los 413 centros de consumo que comprende la provincia, 331 son entidades de población; los 82 restantes son explotaciones agrícolas, industriales y mineras, separadas de los núcleos de población.

La población total de las 331 entidades de población y de 29 explotaciones que aparecen individualmente relacionadas en el Nomenclátor del Instituto Geográfico y Catastral y de Estadística es de 290.673 habitantes (a los que correspondería, prescindiendo de la población del resto de las explotaciones aisladas, 4,71 KVA por cada 100 habitantes).

La de las restantes 53 explotaciones separadas de los núcleos de población, es imposible de determinar con exactitud por no aparecer individualmente relacionadas en el mencionado Nomenclátor. Sin embargo, por analogía con las del mismo tipo relacionadas en el Nomenclátor, les hemos asignado un total de 700 habitantes para las 53 explotaciones.

Resulta, pues, que el número de habitantes con suministro viene aumentado hasta 291.373, correspondiendo una capacidad instalada de 4,70 por cada 100 habitantes con suministro.

Están sin suministro en la provincia 114 entidades de población, entre capitales de Municipios y otras que, no siéndolo, tienen 100 o más habitantes. Clasificadas en categorías, según el número de habitantes, dan el siguiente resultado:

ENTIDADES DE POBLACION CON UN NUMERO DE HABITANTES	Número de Entidades	Tanto por ciento del número total	Número de habitantes	Tanto por ciento del total de habitantes
De 100 a 500.....	98	86,0	21.991	68,8
De 500,1 a 1000...	16	14,0	9.967	31,2
Más de 1000.....	—	—	—	—
TOTALES ...	114	100,0	31.958	100,0

Su población total, de 31.958 habitantes, quizá pueda ofrecer alguna probabilidad de mercado de consumo.

Finalmente, hay 15.770 habitantes sin suministro, en entidades de población de menos de 100 habitantes y diseminados, los que no parecen ser un probable mercado de consumo.

La población total de hecho de la provincia es de 339.101 habitantes. Correspondiendo a cada 100 habitantes una capacidad instalada de 4,04 KVA.

Resumidas las anteriores cifras se tienen:

FRACCION DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	Número de habitantes	Tanto por ciento del total	KVA por 100 habitantes
Actual mercado de consumo:			
413 centros en 331 entidades de población y 82 explotaciones agrícolas, industriales y mineras	291.373	85,9	4,70
114 entidades de población con alguna probabilidad de ser futuro mercado de consumo	31.958	9,4	0
Con poca probabilidad de ser futuro mercado de consumo	15.770	4,7	0
TOTALES	339.101	100,0	4,04

Los resultados consignados en este párrafo IV, apartados a) y b), permiten por adición obtener los resultados totales de la Nación.

En la mayoría de los casos resultará lo propio con el apartado c), centros de consumo; no obstante, en el caso de pertenecer uno de tales centros a más de una provincia por estar situada en el límite de varias, habría error en cuanto al número total de los mismos al obtenerlo por simple adición.

V.—OBSERVACIONES GENERALES

En la ordenación adoptada para nuestro Censo General de Industrias, la de Producción y Suministro de energía eléctrica está en la Sección B (Industria y Artesanado), Grupo XIX (Obtención y Suministro de Agua,

Gas y Electricidad), Clase III (Obtención y Suministro de Electricidad). En la división de las Industrias según "Unidades de lugar" y "Unidades económicas", figuran las especies *a* (Instalaciones de Producción y Suministro) y *b* (Instalaciones de Distribución que no estén comprendidas en *a*). En la división de las Industrias según "Unidades técnicas" figuran las especies *A* (Instalaciones de Producción) y *B* (Instalaciones de Distribución).

Para el debido conocimiento de los límites adoptados en este Censo, para la inclusión y recuento en el mismo de las entidades de población, con o sin suministro de corriente, se advierte que tanto en el mapa de conjunto provincial como en el estado IV figuran todas las capitales de Municipio, sea cualquiera el número de habitantes de hecho en las mismas, como también las demás entidades de población (Villas, Aldeas y Lugares, Caseríos, Barrios, Anteiglesias, etc.) con suministro de corriente. En el estado IV figuran también aquellas que, no teniéndolo, son por lo menos de 100 habitantes de hecho; pero ha debido desistirse de representarlos en el mapa, porque dada la escala de éste complicarían extraordinariamente el dibujo, con detrimento de la claridad, sin que, por otra parte, su representación gráfica constituya un elemento necesario para la exactitud de esta obra.

Aunque lo fundamental de este Censo son las Centrales, Subestaciones y Centros de consumo, se ha creído conveniente incluir algunos datos, con relación a la distribución en baja tensión, datos relativos a las Empresas distribuidoras y características de la corriente suministrada a cada Centro de consumo.

La producción en kilovatios hora de las Centrales, elemento no estructural, pero necesario para conocer el "coeficiente de utilización" de las mismas, se publicará en folleto aparte en las estadísticas de producción.

Nota.—Se ruega encarecidamente a las entidades o particulares a quienes afecte esta Estadística, comuniquen las rectificaciones necesarias para la exactitud de la misma a los Servicios de Estadística Industrial de la Dirección General de Industria, Claudio Coello, 44.

Estado 1. - EMPRESAS CON CENTRALES SITUADAS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA.

- CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALES

EMPRESA PRODUCTORA				SITUACION DE LAS CENTRALES			CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALES						
Número de orden y referencia en el mapa	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	Centrales situadas en la provincia		Hoja del Instituto número	Pueblo más cercano a la Central		Nombre de la corriente del aprovechamiento	Salto		Generadores		Transformadores	
		NOMBRE	CLASE		NOMBRE	Distancia en kms.		Caudal medio — Litros por segundo	Desnivel medio — Metros	Potencia instalada — KVA.	Clase de corriente	Características de los transformadores	

EMPRESA PRODUCTORA				SITUACION DE LAS CENTRALES				CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALES						
Número de orden y referencia en el mapa	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	Centrales situadas en la provincia		Hoja del Instituto número	Pueblo más cercano a la Central		Nombre de la corriente del aprovechamiento	Salto		Generadores		Transformadores		
		NOMBRE	CLASE		NOMBRE	Distancia en Kms.		Caudal medio — Litros por segundo	Desnivel medio — Metros	Potencia instalada — KVA.	Clase de corriente	Características de los transformadores		
											Continua Tensión en voltios	Alterna Núm. de períodos y clases	Tensiones de transformación	Potencia total KVA.
12	Electro María... ..	Electro María... ..	H.	552	Montemayor del Río.	1	Cuerpo de Hombre... ..	150-500	5,75	25		50-T	2.900	
13	Fiz Gómez (Abilio)... ..	La Caridad... ..	T. G.	526	Aldehuela de Yaltes... ..	0				4,5 (r)	120			
14	F. Gómez Rodulfo, S. A.		H.	553	Béjar... ..	0,4	Idem... ..	900	9,60	75 (uso propio) (r)		50-T	220	
15	García (Alejo)... ..		H.	554	El Tejado	2,5	Tormes	1.500	1,5	15		50-T	5.000	
16	García y Cascón, S. A.	Hidroeléctrica del Tormes... ..	H.-T. D.	553-554	Puente Congosto ...	1	Idem... ..	2.000	11,6	105		50-T	220-5.500	240
			H.	553	Béjar... ..	0	Cuerpo de Hombre... ..	1.200	16	175 (uso propio) (r)		50-T	500	
17	García Rodríguez (Nicolás)... ..		H.	573	Peñaparda	2	Riofrio		4	10		50-T	2.500	
18	García Romo (Santiago)... ..		H.	478	Tejares... ..	0	Tormes	20.000	1,20	15	125			
19	García Taramona (Moisés)... ..	El Salvador... ..	T. G.	527	Tamames... ..	0,70				15 (r)		50-T	220	
20	Herederos de Angel del Canto...	Ntra. Sra. de la Peña de Francia... ..	H.	526	Maillo... ..	4	Ribera de Morasverdes... ..	250	9	25		50-T	3.000	
21	Herederos de Carlos Rodríguez.	Santa Isabel... ..	H.	526	Morasverdes... ..	3	Idem... ..	240	8	15		50-T	220-2.700	15
22	Herederos de Primitivo García...		H.-T. D.	476	Cubo de Don Sancho... ..	0	Huebra			21		50-T	220-6.000	20
23	Herederos de Telesforo Redero...	Aceña de Huerta... ..	H.-T. D.	479	Huerta	1,5	Tormes	2.500	2	15		50-T	3.000	
24	Hernández Agero... ..		H.	553	Béjar... ..	0	Cuerpo de Hombre... ..	750	8,76	50 (uso propio) (r)		50-T	220	
25	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Puerto Seguro... ..	H.	500	Puerto Seguro... ..	3	Agueda... ..	850	88	580		50-T	6.500-11.250	200 + 350
		Electra del Risco... ..	H.-T. G.	550	Alberguería de Argañar... ..	2	Arroyo del Risco.	125	80	67		50-T	5.000	
		Ciudad Rodrigo... ..	T. M.-T. D.	525	Ciudad Rodrigo... ..	0				225 } 115 { 340 (r)		50-T	230-6.500	230
26	Hidroeléctrica del Río Francia...	San Isidro... ..	H.	527	Casas del Conde ...	2	Río Francia... ..	500	70	550		50-T	5.000-10.000	100
27	Hijo de Remigio Gosálvez... ..		H.	553	Béjar... ..	0	Cuerpo de Hombre... ..	700	7,64	50 (uso propio) (r)		50-T	220	

28	Hijos de Leandro Téllez...	H.	553	Béjar...	0	Idem...	600	7,30	22 (uso propio) (r)	50-B	1.620-120	10
29	Hijos de Oreja Elvira...	T. G.	551	Martiago...	0				2	40-T	2.000-125	2
30	Industrial Lanera, S. A. ...	H.	553	Béjar...	0,2	Idem...	900	16	150 (uso propio) (r) (parada)	42-T	1.900	
		T. D.	553	Béjar...	0				42 (uso propio) (r)	50-T	220	
31	Industrias de Robliza, S. A. ...	T. D.	477	Fábrica de harinas...	0							
				(Robiza de Cojos)...	1,5				80 (r)	50-T	220	
32	Laporta Girón (Ramón)...	T. D.	454	Cantalapiedra ...	0				30 (r)	50-T	125-10.000	25
33	Marcos Escribano (Tomás)...	H.	478	Santa Marta...	0	Tormes ...	2.000	1,20	30	50-T	220-5.000	30
34	Martín (Jesús)...	T. D.	504	Salmoral...	0				15 (r)	50-T	120	
35	Martín (Juan)...	H.-T. D.	554	El Tejado ...	2	Idem...	2.000	1,5	15	50-T	220-3.000	15
36	Merchán (Desiderio)...	T. G.	550	Robleda...	0				13,5	115		
37	Moreta (Carlos)...	H.	503	Montejo...	7	Idem...	700	2	7	50-M	220-4.000	7
38	Muñoz Blázquez (Pedro)...	H.	553	Puerto de Béjar ...	3	Cuerpo de Hombre...	1.000	3	25	50-T	3.000	
39	Olleros (Jerónimo)...	H.	553	Béjar...	1,5	Idem...	750	14,2	75 (uso propio) (r)	50-T	550	
40	Reyes Salazar (Bernabé)...	H.-T. D.	504-479	Alba de Tormes ...	1	Tormes ...	2.800 - 1.000	2	33 } 49,5 16,5 }	50-T	3.000	
41	Rodríguez Polo (Gregorio)...	H.	479	Villagonzalo de Tormes...	0	Idem...	2.500	1,30	15	50-T	220-3.500	15
42	S. A. Eléctrica del Tormes...	H.	423	Trabanca...	5	Idem...	2.000	18	280	50-T	4.500-20.000	500
43	Sánchez Nieto (Santiago)...	H.	552	Valdelageve...	3	Cuerpo de Hombre...	300	31	100	50-T	220-15.000	100
		T. G.	553	Ledrada...	0				73,6 (r)	50-T	220	
44	Seijo Lozano (José)...	H.	573	Navasfrías ...	2				7,5	50-M	120-5.000	2
45	Simón Inés (Lorenzo)...	H.	424	Pelilla...	6	Tormes ...	Embalse 30.000 m³	3,5	46	50-T	6.800	
46	T. H. E. S. A. ...	H.	553	Béjar...	0	Cuerpo de Hombre...	800	5,5	50 (uso propio) (r)	50 T	220	
47	Valverde Polo (Cayetano)...	H.	504	Alaraz...	3	Gamo...	400	14	50	50-T	3.000	
48	Vda. de Aurelio Moro...	H.	503-504	Alba de Tormes ...	0	Tormes ...	1.800	1,6	22	50-T	6.000	
49	Vda. de Fructuoso Mangos...	T. G.	450	Villar de Peralonso.	0				4,5	115		
50	Vda. de Manuel Domínguez...	H.	504	Macotera...	1,8	Margañán ...	250	5,30	20	50-T	220-10.000	20

Estado 2. - Empresas con líneas de transporte de energía eléctrica situada en la provincia.

Características de las líneas

Núm. de la Empresa en el Estado I	E M P R E S A	Núm. de la línea...	COMIENZO DE LÍNEA	CENTROS QUE SUMINISTRA (Hojas del Instituto, correspondiente)	FINAL DE LÍNEA	Longitud en kilómetros...	CONDUCTORES				POSTES			CORRIENTE	
							Número...	Sección, mm.2	Clase...	Disposición	Altura...	Clase	Separación...	Tensión...	Frecuencia y clase...
1	Alonso Marcos, S. A. ...	1	C. Los Mininos...	Garcihernández-Coca-Nava de Sotobal-Peñaranda-479 ...	Peñaranda...	25	3	12,5	Cu.	Trig. 0,78×0,78 ...	10	Madera ...	50	20.000	50-T
		2	Coca...	A'conada - Ventosa - Villoria - Arabayona-El Pedroso - Espino de la Orbada-479-453 ...	Espino de la Orbada...	27	3	12,5	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	20.000	50-T
			Arabayona (L-2) ...	Cantarpino-453 ...	Cantarpino...	4,22	3	7,06	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	20.000	50-T
		3	Villoria...	Babilafuente-San Morales-Aldealegua-479-478 ...	Aldealegua...	15,3	3	12,5	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	20.000	50-T
			San Morales (L-3)...	Aldearrubia-479-453. ...	Aldearrubia...	1,3	3	7,06	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	20.000	50-T
2	Ayuntamiento de Béjar ...	1	Central...	Béjar-553 ...	Béjar...	3	3	19,6	Cu.	Horiz. 0,5 m. ...	8,5 10	Idem ...	50	2.200	50-B
		2	Béjar (I-1)...	Finca Las Saucedas-Valdesangil-553 ...	Valdesangil...	4	3	7,06	Cu.	Trig. 0,5×0,5... ..	id.	Idem ...	50	2.200	50-B
		3	Béjar (I-1)...	Fuentebuena-Navalmoral-553... ..	Navalmora...	6	2	7,06	Cu.	Vertical 0,5	id.	Idem ...	50	2.000	50-M
5	Dominguez (Juan Manuel).	1	Central...	El Payo-573 ...	El Payo...	2,5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8×0,8	9,25	Idem ...	40	3.000	50-T
6	Dominguez (Martín) ...	1	Central...	Monsagro-526 ...	Monsagro...	2	3	12,5	Fe.	Trig. 0,75×0,75	8	Idem ...	50	6.000	50-T
		2	Central...	Serradilla del Llano - Serradilla del Arroyo-551-524 ...	Serradilla del Arroyo.	8,6	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	50	6.000	50-T
7	Dominguez (Nicolás)...	1	Central...	Lagunilla-552-575 ...	Lagunilla...	3,5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75	10	Idem ...	50	3.000	50-T
8	Electra de Salamanca...	1	Prov. Zamora (Saltos del Duero)...	Sub. Salamanca-425-452-478... ..	Sub. Salamanca ...	32	3	50	Cu.	Trig. 1,5×1,5	11	Idem ...	130	44.000	50-T
		2	Prov. Avila (H. Navarra).	Sub. Béjar-553 ...	Sub. Béjar ...	6	3	25	Cu.	Idem ...	11	Idem ...	60	30.000	50-T
		3	Sub. Salamanca...	Tejares - Calzada- Quejigal - Boadilla-Fuente de San Esteban-Martín de Yeltes-478-477-502-501 ...	Martín de Yeltes	52	3	9,6	Cu.	Trig. 0,8×0,8	9	Idem ...	50	20.000	50-T
			Km. 3, 5, Línea 3...	C. Tejares-El Marín, 478. Deriva a Huerta Otea ...	El Marín ...	3,5	3	12,5 7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		" 7 "	Doñinos de Salamanca-478 ...	Doñinos de Salamanca.		2	3	7,06	Fe.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		" 11 "	Palacio de Los Villalones, 47 ...	P. de los Villalones ...		3,1	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		" 42 "	San Muñoz-502 ...	San Muñoz ...		3,5	3	7,06	Fe.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T

" 45,5 "	Muñoz-501	Muñoz	1	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	20.000	50-T
" 50,5 "	Fuente de San Esteban - Boada-501	Boada	5	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	20.000	50-T
4 Sub. Salamanca..	Aldeaseca - Castellanos - Calzada-Izcala-478-452-425	Prov. Zamora	32	3	28,27	Cu.	Trig. 0,8×0,8	9	Madera	50	20.000	50-T
5 Sub. Salamanca...	Pizarrales-Villamayor-El Canto - C. Zorita-Valverdón-El Pino - C. Almenara-Juzbado - Frades - Ledesma-478-452-451..	Ledesma	33,5	3	12,56	Cu.	Trig. 0,75×0,75	9-11	Idem	50,70	12.000	50-T
6 Central Zorita...	Florida - Villaselva - Parada - 452-478. Deriva a Burrinas	Parada de Arriba...	6	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	5.000	50-T
7 Central Almenara...	Almenara - El Arco - Zamayón - Valdelosa-452-425	Valdelosa	14	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	5.000	50-T
El Arco (L-7)...	S. Pelayo de Guareña-452-451	San Pelayo	3	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	5.000	50-T
El Arco (L-7)...	Aldearrodrigo - Torresmenudas - Forfoleda-452	Forfoleda	7	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	5.000	50-T
8 Sub. Cespadosa (Hidroeléctrica Navarra).....	Tala - Navahombela - Iñigo Blasco - Armenteros - Revabos - Horcajo - Medianero - Chagarciá-(Prov. Avila)-528-529	Diego Alvaro (Avila)...	27,5	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	10.000	50-T
Iñigo Blasco (L-8)...	Prov. Avila-529	Mercadillo (Avila)	3	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	10.000	50-T
Horcajo-Medianero (L-8)...	Prov. Avila-529	Martinez (Avila)	3	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	10.000	50-T
9 Sub. Cespadosa (Hidroeléctrica Navarra) ...	Salvatierra - Montejo - Pizarrales - Berrocal-528	Berrocal	16,5	3	7,06	Cu.	Trig. 1 m.×1 m.	9	Idem	50	10.000	50-T
10 Sub. Siete Iglesias (Hidroeléctrica Navarra) ...	Galisancha-Anaya de Alba-Larrodrigo-503-504. Deriva a Herrezuelo (2 Km.)	Larrodrigo	9,5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75	9	Idem	50	10.000	50-T
11 Sub. Siete Iglesias (Hidroeléctrica Navarra) ...	Beleña-Monterrubbio-San Pedro de Rozados-503. Deriva a Morille (3 Km.)	S. Pedro de Rozados.	16,5	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	10.000	50-T
Km. 10,5, Línea II ...	Membibre - Finca Iñigo, 503-502. Deriva a Frades (4,5 Km) y Las Veguillas (4 Km.)	Membibre	20	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	10.000	50-T
12 Gomecello (Línea de Hidroeléctrica Navarra) ...	Pedrosillo - La Vellés - Arcediano-452	Arcediano	6,5	3	7,06	Cu.	Tri. 1 m.×1 m.	9	Idem	60	12.000	50-T
La Vellés (L-12) ...	Negrilla de Palencia-Tardaguila-452. Deriva a Palencia de Negrilla	Tardaguila	8	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	60	12.000	50-T
Pedrosillo el Ralo (L-12)...	La Orbada-Parada-452-453	Parada de Rubiales	13	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	60	12.000	50-T

Núm. de la Empresa en el Estado I	E M P R E S A	Núm. de la línea...	COMIENZO DE LÍNEA	CENTROS QUE SUMINISTRA (Hojas del Instituto, correspondiente)	FINAL DE LÍNEA	Longitud en kilómetros.....	CONDUCTORES				POSTES			CORRIENTE	
							Número.....	Sección, mm. ²	Clase.....	Disposición	Altura.....	Clase	Separación...	Tensión	Frecuencia y Clase.....
8	Electra de Salamanca ... (Continuación)	13	Sub. Salamanca...	Secc. S. Vicente-C. Caídos, 478...	C. Caídos ...	0,84	9 0	12,5 2,5	Cu.	Trig. y doble cruce- ta horizontal...	10 12	Madera ...	50	13.200	50-T
		14	Sub. Salamanca...	Circunvalación Norte, C. La Unión, 478. Deriva a Glorieta. I. Higiene. B. Garrido, Esta- ción y B.° Olivera ...	C. La Unión ...	7,1	6 3	25*12,5 12,5	Cu.	Idem ...	10 12	Idem ...	50	13.200	50-T
		15	Seco S. Vicente...	Circunvalación Centro, C. La Unión, 478...	C. La Unión ...	1,1	6	12,5	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	13.200	50-T
		16	Sub. Salamanca...	Circunvalación Sur, La Unión, 478. Deriva a Pielos y Lanás, S. A. (1 Km.) y Vistahermosa- A'deatejada (2,9 Km.) ...	C. La Unión ...	2,6	3	12,5 7,06 7,06	Cu.	Triángulo ...	12	Idem ..	50	13.200	50-T
		17	Sub. Salamanca...	Cable Norte subterráneo, 478 ...	Transf. Salamanca ...	1,95 0,25	3	25 50	Cu.	Subterránea ...				13.200	50-T
		18	Sub. Salamanca...	Cable Centro subterráneo, 478 ...	Transf. Salamanca ...	2,95 0,53	3	25 50	Cu.	Idem ...				13.200	50-T
		19	Sub. Salamanca...	Cable Sur subterráneo, 478 (sin servicio) ...	Transf. Salamanca ...	0,35	3	25	Cu.	Idem ...				13.200	50-T
		20	La Unión ...	Rectificador mercurio, 478 ...	Rectificador ...	0,6 0,9	6 3	28	Cu.	Trig. y doble cruce- ta horizontal...	10 12	Idem ...	50	20.000	50-T
		21	Km. 4,3, línea a Gomece- llo de H. Navarra...	Matacán, 478...	Matacán...	14	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8 ...	10	Idem ...	50	12.000	50-T
		22	Km. 4,8. Idem ..	Amatos, 478. Deriva a Santa Marte y Casablanca...	Amatos...	12	3	7,06	Cu.	Vert. 0,8 ...	10	Idem ...	50	12.000	50-T
9	Electra de Valero...	1	Central ...	Valero-S. Miguel de Valero - Li- nares de Riofrío-San Domín- go-527 ...	San Domingo ...	9,47	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75X0,75 ...	9	Idem ...	45	3.000	50-T
		2	Km. 21 L-2 Hidroeléctri- ca Río Francia...	Autotransformador Central ...	Central ...	4,2	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	40	5.000	50-T
10	Eléctricas Reunidas, S. A. (E. R. S. A.) ...	1	C. Antigua Abeja ...	C. Doble Eléctrica, 553 ...	C. Doble Eléctrica ...	0,3	3	12,56	Cu.	Vertical...	9	Idem ...	35	2.200	50-B
		2	C. Antigua Abeja ...	Calzada de Béjar, 553 ...	Calzada de Béjar...	2,2	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	40	2.200	50-B
		3	C. Doble Eléctrica...	Sub. Principal ERSA (Béjar), 553 ...	Sub. Principal ...	3,25	3	12,56 28,27 38,48	Cu.	Vertical y doble cru- ceta asimétrica ...	9-11	Idem ...	40	2.300	50-B
			Km. 1 L-3 ...	Cantogallo-Puerto de Béjar - Pe- ñacaballera, 553-552 ...	Peñacaballera ...	14	3	12,5	Cu.	Vertical ...	9	Idem ...	35	2.300	50-B
		4	C. La Abeja ...	Sub. Principal, 553. Deriva a J. Olleros, Sanatorio Llano Alto, Castañar y Los Navarejos ...	Sub. Principal ...	3,5	3	19,64	Cu.	Idem ...	9-13	Idem ...	40	3.300	50-T
			Km. 2 L-4 ...	Palomares-Navacarros, 553 ...	Navacarros ...	4,4	3	7,06	Cu.	Idem ...	11	Idem ...	40	3.300	50-T
		5	C. Navahonda ...	Sub. Puente Nuevo-Sub. Princi- pal, 553 ...	Sub. Principal ...	2	3	19,6 13,8	Cu.	Idem ...	9-12	Idem ...	40	2.300	50-B

6	Sub. Puente Nuevo...	Riofrío - Casablanca - Vallejera-Nava de Béjar-Guijuelo, 553-528	Guijuelo	23	3	17,6 9,6	Cu.	Idem	9,11	Idem	40	6.000	50-B
		Km. 6,5 L-6	Fresnedoso, 553	Fresnedoso	1,5	2	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	6.000 50-M
		Km. 12,5 L-6	Cabeza de Béjar, 553	Cabeza de Béjar	0,5	2	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	6.000 50-M
		Km. 14,5 L-6	Fuentes de Béjar, 528	Fuentes de B.	2,0	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	6.000 50-B
		Km. 15 L-6	Guijo de Avila, 528	Guijo de Avila	3,5	2	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	6.000 50-M
		7 Guijuelo	Aldeavieja-Salvatierra, 528	Salvatierra	7,5	2	9,6	Fe.	Idem	9	Idem	35	6.000 50-M
		8 Guijuelo	Campillo, 528	Campillo	3,5	2	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	6.000 50-M
		9 Sub. Principal	Distribución Béjar, 553	Tenería Galindo	2,75 1,5	2 3	7,06 12,5	Cu. Cu.	Idem Idem	9 9	Idem Idem	35 35	2.300 50-M 2.300 50-B
		10 Sub. Principal	Distribución Béjar, 553	Transf. Béjar	3,6	3	12,5	Cu.	Triángulo	10,13	Idem	42	13.200 50-T
		11 Sub. Principal	Distribución Béjar, 553	Transf. Béjar	1,2 0,77	3 3	7,06 1	Cu. Cu.	Vertical Subterránea	10	Idem	40	3.300 50-T 3.300 50-T
		12 Sub. Principal	Sub. Electra de Salamanca	Sub. Electra	1,7	3	19,6	Cu.	Triángulo	10,13	Idem	42	13.200 50-T
11	Electricista Candelariense (La)	1 Central	Candelario-553	Candelario	1	3	19,6	Cu.	Idem	8	Idem	40	2.100 50-T
		2 Central	Prov. Cáceres-553-576	Prov. Cáceres	4	3	7,06	Cu.	Idem	8	Idem	40	2.100 50-T
12	Electro María	1 Central	Montemayor - Lagunilla - 552-575	Lagunilla	8	3	15	Fe.	Idem	8,5	Idem	40	2.900 50-T
		Km. 4 L-1	El Cerro-552-575	El Cerro	3	3	7,06	Cu.	Idem	8,5	Idem	40	2.900 50-T
15	García (Alejo)	1 Central	El Tejado-554-553	El Tejado	2	3	7,06	Cu.	Idem	9,5	Idem	45	5.000 50-T
16	García y Cascón, S. A.	1 Central Puente Congosto	Navamorales-554	Navamorales	5	3	7,06	Cu.	Idem	11	Idem	50	5.500 50-T
		2 Idem	Bercimuelle - Gallegos - Provincia Avila-554-529	Prov. Avila	13	3	7,06	Cu.	Idem	11	Idem	50	5.500 50-T
		3 Idem	Puente Congosto-Santibáñez-Guijuelo - Fuenterroble - Casafranca-Endrinal-Monleón-553-528	Monleón	28	3	12,5	Cu.	Idem	11	Idem	50	5.500 50-T
		Guijuelo L-3	Campillo-528	Campillo	2	3	7,06	Cu.	Idem	11	Idem	50	5.500 50-T
		Km. 19 L-3	Fuentes de Béjar-528	F. de Béjar	4	3	7,06	Cu.	Idem	11	Idem	50	5.500 50-T
17	García Rodríguez (Nicolás)	1 Central	Peñaparda-573	Peñaparda	1,7	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	2.500 50-T
		2 Central	Villasrubias-550	Villasrubias	2	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	2.500 50-T
20	Herederos de Angel del Canto	1 C. Ntra. Sra. de Francia	El Maillo-Puebla de Yeltes-526-527	Puebla de Yeltes	10	3	7,06	Cu.	Idem	8	Idem	50	3.000 50-T
21	Herederos de Carlos Rodríguez	1 Central Santa Isabel	Morasverdes - Diosteguarde-Alba de Yeltes-526-501	Alba de Yeltes	11	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	45	2.700 50-T

Núm. de la Empresa en el Estado I	E M P R E S A	Núm. de la línea...	COMIENZO DE LÍNEA	CENTROS QUE SUMINISTRA (Hojas del Instituto, correspondientes)	FINAL DE LÍNEA	Longitud en kilómetros.....	CONDUCTORES				POSTES			CORRIENTE	
							Número.....	Sección, mm ²	Clase.....	Disposición	Altura.....	Clase	Separación...	Tensión	Frecuencia y clase.....
22	Herederos de Primitivo García...	1	Central	Cubo de Don Sancho-476... ..	Cubo de Don Sancho...	1,16	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75 ...	8,8	Madera	50	6.000	50-T
		2	Central	Cipérez-476	Cipérez	8,12	3	7,06	Cu.	Idem	8,8	Idem	50	6.000	50-T
			Km. 1,5 L-2	Tres cuartos del Cubo-476	Tres Cuartos del Cubo.	1,38	3	7,06	Cu.	Idem	8,8	Idem	50	6.000	50-T
			Km. 4 L-2	San Cristobalejo-476	San Cristobalejo	0,7	3	7,06	Cu.	Idem	8,8	Idem	50	6.000	50-T
		3	Km. 5,8 L-2	Finca San Cristóbal-Peralejos de Abajo, 476-450	Peralejos de Abajo ...	8,79	3	7,06	Cu.	Idem	8,8	Idem	50	6.000	50-T
			Km. 6,5 L-2	Peralejos de Arriba, 450	Peralejos de Arriba ...	1,4	3	7,06	Cu.	Idem	8,8	Idem	50	6.000	50-T
23	Herederos de Telesforo Redero...	1	Central Aceña de la Huerta	Encinas de Abajo-479	Encinas de Abajo ...	2,3	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	3.000	50-T
		2	Idem	Cordovilla-479	Cordovilla	5	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	3.000	50-T
		3	Idem	Huerta-479	Huerta	1,5	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	35	3.000	50-T
25	Hidroeléctrica del Aguada, S. A.	1	Central Puerto Seguro ...	San Felices - Bañobarez-Sub. Villavieja, 500-475-476. Deriva a Olmedo (4 Km.)	Sub. Villavieja	34	3	7,06	Cu.	Trig. 0,7×0,7	9	Idem	50	11.250	50-T
			Km. 16 de L-1	Fuenteliante-475	Fuenteliante	2	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T
			San Felices	Lumbrals-Fcas. y Minas-475 ...	Lumbrals	10	3	8,04	Cu.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T
		2	Central Puerto Seguro ...	Villar de Ciervo-Barquilla-Villar de Puero - Gallegos de Argañán, 500-525	Gallegos de Argañán...	18	3	9,6	Cu.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T
			Villar de Ciervo L-2	Aldea del Obispo-Castillejo-500 ...	Castillejo de Dos Casas	7,5	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T
			Km. 10 de L-2	Villar de La Yegua-500	Villar de la Yegua ...	4	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T
			Km. 18 de L-2... ..	Alameda de Gardón-525	Alameda de Gardón ...	4	3	7,06	Fe.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T
		3	Central Puerto Seguro...	Puerto Seguro-Bouza-500... ..	Bouza	4	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	6.500	50-T
		4	Boada (Línea Electra de Salamanca)...	Finca la Zarza-Villares de Yeltes-Sub. Villavieja-501-476... ..	Sub. Villavieja... ..	16,5	3	9,6	Cu.	Idem	9	Idem	50	20.000	50-T
			Km. 15 L-4... ..	Bogajo-Yecla de Yeltes-Vitigudino, 475-476-450	Vitigudino	24	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	20.000	50-T
		5	Espeja (Línea Baldomero Martín)...	Dehesa Valdelagua - Campillo de Azaba - Ituero de Azaba - Subestación Fuenteguinaldo - 525 - 550. Deriva a Castillejo de Azaba (1,5 Km.)	Sub. Fuenteguinaldo ...	16	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	11.250	50-T

26	Hidroeléctrica del Río Francia...	6	Central E. del Risco...	Alberguería-550. Deriva a Molina (1,8 Km.) ...	Alberguería ...	2	3	9,6	Fe.	Trig. 0,75X0,75 ...	8	Idem ...	50	5.000	50-T
		7	Idem...	Fuenteguinaldo - Sub. Fuenteguinaldo, 556. Deriva a Casillas de Flores (2,5 Km.) ...	Sub. Fuenteguinaldo ...	12	3	9,6	Fe.	Idem ...	8	Idem ...	50	5.000	50-T
		8	Gallegos de Argañán (Casetta de Seccionamiento)...	Ciudad Rodrigo-525 ...	Ciudad Rodrigo ...	15,5	3	12,5	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	40	11.250	50-T
			Km. 7,1 de L-8...	Carpio de Azaba-525...	Carpio de Azaba...	2,65	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	40	11.250	50-T
			Km. 3,7 de L-8...	Dehesa de Cuéllar...	Dehesa de Cuéllar...	2,4	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	40	11.250	50-T
		1	Central S. Isidro.....	Arroyomuerto - Cereceda - Aldeanueva de la Sierra-Abusejo-Cabrillas-527-502...	Sub. Boadilla ...	40	3	12,5	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	10.000	50-T
			Abusejo L-1...	Sepulcro - Hilario - Aldehuela de Yeltes-502-501-526 ...	Aldehuela de Yeltes ...	12	3	12,5	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	10.000	50-T
			Km. 20 L-1...	Tamames, 527...	Tamames ...	2	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	10.000	50-T
		2	Central S. Isidro...	Casas del Conde-Sequeros-Villanueva del Conde-Santibáñez de la Sierra-San Esteban de la Sierra-527-552. Deriva a Miranda del Castañar y Garcibuey....	S. Esteban de la Sierra.	24	3	12,5	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	5.000	50-T
		3	Central...	Mogarraz - Monforte - Madroñal-Cepeda - Herguijuela - Sotoserrano-527-552...	Sotoserrano...	24	3	12,5	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	5.000	50-T
31	Industrias de Robliza, S. A.	4	Central...	La Alberca-552...	La Alberca...	8	3	12,5	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	5.000	50-T
		5	Central...	San Martín del Castañar-Nava de Francia-El Cabaco-527...	El Cabaco ...	16	3	12,5	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	5.000	50-T
		1	Km. 26, línea Salamanca-Martín de Yeltes (E. Salamanca)...	F.ª de Harinas de Quejigal-Robliza de Cojos-Matilla de los Caños-Villalba de los Llanos-Carrascal del Obispo-477-502. Deriva a S. Fernando y P. Tabernero...	Carrascal del Obispo...	18,5	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		2	Idem...	Dehesa de Carreros-Navas de Quejigal- Canillas de Abajo. Deriva a Tabera de Abajo (3,5 kilómetros)...	Dehesa de Carreros ...	7,1	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		3	Sub. Matilla de los Caños.	Dehesa de Negrillos-502...	Dehesa de Negrillos ...	7	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	6.000	50-T
32	Laporta Girón (Ramón) ...	1	Sub. Zorita de la Fronteira (Hidroeléctrica Navarra)...	Palacios Rubios - Cantalapiedra-453-454...	Cantalapiedra ...	19	3	7,06	Cu.	Idem ...	8,5	Idem ...	50	10.000	50-T
		2	Km. 8 L-1 ...	Villaflores-453...	Villaflores ...	5	3	7,06	Cu.	Idem ...	8,5	Idem ...	50	10.000	50-T

Núm. de la Empresa en el Estado I	E M P R E S A	Núm. de la línea...	COMIENZO DE LÍNEA	CENTROS QUE SUMINISTRA (Hojas del Instituto, corres- pondientes)	FINAL DE LÍNEA	Longitud en kiló- metros.....	CONDUCTORES				POSTES			CORRIENTE	
							Número.....	Sección, mm.2	Clase.....	Disposición	Altura.....	Clase	Separación...	Tensión....	Frecuencia y clase.....
33	Marcos Escribano (Tomás).	1	Central Sta. Marta...	Pelabravo-Calvarrosa de Arriba, 478. Deriva a Ca'varrosa de Abajo (3 Km.)...	Pelabravo ...	7,5	3	12,5	Fe.	Trig. 0,75X0,75 ...	9	Madera ...	40	5.000	50-T
		2	Central Sta. Marta...	Carbajosa de la Sagrada-Arapiles- Mozarbez-478...	Mozarbez ...	9,5	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	40	5.000	50-T
		3	Km. 1 de la L. Salaman- ca a Gomecello (Hidro- eléctrica Navarra) ...	Central Sta. Marta-478...	Central Sta. Marta ...	1	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8X0,8 ...	9	Idem ...	40	20.000	50-T
34	Martín (Jesús)...	1	Santiago de la Puebla.— L. de Vda. Manuel Do- minguez...	Salmoral-Mancera de Abajo-Bo- veda-504-479...	Bóveda de Ríoalmar ...	10,5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75X0,75 ...	10	Idem ...	50	10.000	50-T
35	Martín (Juan)...	1	Central ...	Prov. Avila-554...	Prov. Avila ...	1	3	7,06	Cu.	Idem ...	9,5	Idem ...	50	3.000	50-T
37	Moreta (Carlos) ...	1	Central ...	La Maya-503...	La Maya ...	1,2	2	7,06	Cu.	Vertical 0,7 ...	8,5	Idem ...	55	4.000	50-M
		2	Central ...	Pelayos-503-528...	Pelayos ...	5	2	7,06	Cu.	Idem ...	8,5	Idem ...	55	4.000	50-M
38	Muñoz Blázquez (Pedro)...	1	Central ...	Puerto de Béjar-553...	Puerto de Béjar ...	3	3	7,06	Cu.	Trig. 0,70X0,70 ...	9	Idem ...	40	3.000	50-T
40	Reyes Salazar (Bernabé)...	1	Central ...	Alba de Tormes-504...	Alba de Tormes ...	1	3	12,5	Cu.	Trig. 0,75X0,75 ...	9	Idem ...	40	3.000	50-T
41	Rodríguez Polo (Gregorio).	1	Central ...	Machacón-479...	Machacón ...	7	3	7,06	Fe.	Idem ...	8	Idem ...	40	3.500	50-T
		2	Idem ...	Dehesa de Francos-479...	Dehesa de Francos ...	5	2	7,06	Fe.	Vertical 0,7 m. ...	8	Idem ...	40	3.500	50-M
42	S A. Eléctrica del Tormes.	1	C. Vao do Inferno ...	Almendra-Trabanca, 423. Deriva a Sardón de los Frailes (en con- strucción)...	Trabanca ...	9,8	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8X0,8 ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		2	Sub. Fermoselle. (Prov. Zamora)...	Sub. Villarino de los Aires, 423...	Sub. Villarino ...	2,6	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	20.000	50-T
		3	Sub. Villarino ...	Cabeza de Framantanos, 423 ...	Cabeza de F. ...	5,5	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	6.000	50-T
		4	Idem ...	Pereña, 423...	Pereña ...	5	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	6.000	50-T
43	Sánchez Nieto (Santiago).	1	Central Valdelageve ...	Colmenar - Horcajo - Valdefuen- tes-552-553. Deriva a Aldeaci- preste (2,5 Km.) y Valdehijade- ros (1 Km.)...	Valdefuentes ...	18	3	12,5	Fe.	Trig. 0,75X0,75 ...	10	Idem ...	50	15.000	50-T
		2	Idem ...	Valdelageve - Lagunilla - 552-575.	Lagunilla ...	7	3	12,5	Fe.	Idem ...	10	Idem ...	50	15.000	50-T
		3	Sub. Valdefuentes ...	Valverde - Peromingo - Ladrada- 553. Deriva a Sanchotello (3 ki- lómetros)...	Ladrada ...	13	3	7,06	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	3.000	50-T
		4	Valverde ...	Valdelacasa - Los Santos-553-528. Deriva a Puebla de San Medel (2 Km.)...	Los Santos ...	12	3	7,06	Cu.	Idem ...	10	Idem ...	50	3.000	50-T

44	Seijo Lozano (José)...	1	Central	Navasfrías-573... ..	Navasfrías	2	2	7,06	Cu.	Vertical 0,7 m. ...	8	Idem	40	5.000	50-M
45	Simón Inés (Lorenzo)...	1	Central	Estacas (Dehesa)-424... ..	Dehesa Estacas	2,2	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75 ...	9	Idem	50	6.800	50-T
		2	Central	Villaseco-Monleras-424... ..	Monleras	11	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8×0,8 ...	11	Idem	50	6.800	50-T
			Villaseco de los Reyes ...	Gejo de los Reyes (en construc- ción)...	Gejo de los Reyes ...	3	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	6.800	50-T
47	Valverde Polo (Cayetano):	1	Central	Alaraz-504... ..	Alaraz	2,5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75 ...	8,8	Idem	50	3.000	50-T
		2	Sub. Santiago de la Puebla (final de Línea de Viuda de Manuel Domínguez)...	Alaraz-Malpartida. Prov. de Avi- la-504	Prov. Avila	16	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	40	10.000	50-T
48	Vda. de Aurelio Moro ...	1	Central El Alcázar... ..	Terradillos-503-478... ..	Terradillos	3	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	40	6.000	50-T
50	Vda. de Manuel Domín- guez... ..	1	Sub. Tordillos (Hidroeléc- trica Navarra)	Macotera-Santiago de la Puebla- 479-504... ..	Santiago de la Puebla... ..	10	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	40	10.000	50-T
		2	Central S. José... ..	Macotera-504... ..	Macotera	1,8	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	40	10.000	50-T

EMPRESAS CON CENTRALES EN OTRAS PROVINCIAS

Electra Becedana... ..	1	Central de Becedas (Avila)... ..	Sorihuela-553... ..	Sorihuela	2,5	2	7,06	Cu.	Trig. 0,70×0,70 ...	9	Madera	30	3.000	50-M
Hidroeléctrica Navarra, S. A.	1	Centrales de Solana de Béjar (Prov. de Avila) ...	Sub. de Cespedosa-Sub. Sieteiglesias-Sub. Alba de Tormes-Sub. Salamanca (Electra de Salamanca)-553-528-503-478... ..	Sub. de Electra de Salamanca	66	3	28	Cu.	Trig. 1,8×1,8	10	Hierro	120	30.000	50-T
	2	Sub. Alba de Tormes... ..	Sub. Tordillos-Sub. Peñaranda-Sub. Zorita-504-479-453. Deriva a Aldeaseca... ..	Sub. Peñaranda	39	3	12,6	Cu.	Trig. 1 m.×1 m. ...	9	Madera	60	30.000	50-T
	3	Sub. Salamanca (Electra de Salamanca)... ..	Cabrerizos - Moriscos - Gomecello-478-452... ..	Gomecello... ..	15	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	60	12.000	50-T
	4	S. Pedro de Rozados (línea de Electra Salamanca)... ..	Terrubias (finca)-503-478... ..	Terrubias	7	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75 ...	9	Idem	60	10.000	50-T
Rodríguez Pardo (Ramón).	1	Torrecilla de la Orden (Valladolid)... ..	Tarazona de la Guareña-426... ..	Tarazona	2	15,9	Fe.	Vertical 0,8... ..	8	Idem	50	5.250	50-M	

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Almaraz Fidel-D. de Elec- tra de Salamanca	1	La Orbada... ..	Aldeanueva de Figueroa-453... ..	Aldeanueva de Figue- roa	6	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8×0,8 ...	9,5	Madera	40	12.000	50-T
	2	Parada de Rubiales... ..	Villaescusa (Zamora)...	Villaescusa (Zamora)...	7	3	7,06	Cu.	Idem	9,5	Idem	40	12.000	50-T

Núm. de la Empresa en el Estado I	EMPRESA	Núm. de la línea...	COMIENZO DE LÍNEA	CENTROS QUE SUMINISTRA (Hojas del Instituto, correspondientes)	FINAL DE LÍNEA	Longitud en kilómetros.....	CONDUCTORES				POSTES			CORRIENTE	
							Número....	Sección, mm.2	Clase.....	Disposición	Altura.....	Clase	Separación...	Tensión	Frecuencia y clase.....
	Criado Sánchez (Joaquín). D. de Electra de Salamanca...	1	Km. 7 de L-a Membribe de Electra de Salamanca...	Pedrosillo de los Aires-503...	Pedrosillo de los Aires.	2,5	3	12,5	Fe. Trig.	0,8×0,8 ...	9	Madera ...	50	10.000	50-T
		2	Km. 3 Idem...	Beleña-503...	Beleña ...	0,5	3	12,5	Fe. Idem ...	...	9	Idem ...	50	10.000	50-T
		3	Idem...	Fresno-503...	Fresno Alhándiga...	3	3	12,5	Fe. Idem ...	...	9	Idem ...	50	10.000	50-T
	Eléctrica de Paradinas.- D. de Hidroeléctrica Navarra...	1	Sub. de Zorita...	Paradinas-Rágama. - Prov. Avila-454-480-454...	Prov. Avila...	14	3	7,06	Cu. Trig.	0,75×0,75 ...	8	Idem ...	50	10.000	50-T
	Escudero (Alejandro).-Dis- tribuidora de Electra de Salamanca...	1	Sub. Castellanos de Moriscos...	S. Cristóbal de la Cuesta-452 ...	San Cristóbal ...	3	3	7,06	Cu. Trig.	0,7×0,7 ...	9	Idem ...	30	5.000	50-T
	Estévez, Rodríguez y Ca- brera.-D. de Hidroeléctrica Navarra...	1	Zorita de la Frontera (Sub. de Hidroeléctrica Navarra)...	Madrigal de 'las Altas Torres (Avila)-454...	Madrigal ...	19	3	9,62	Cu. Trig.	0,8×0,8 ...	10	Idem ...	40	30.000	50-T
	Fernández Alonso (Luis).- D. de Electra de Salamanca...	1	Km. 24 de L-Salamanca-Ledesma...	Tirados de la Vega-Vega de Tirados - Golpeja - Rollán - 451-477. Deriva a Baños de Ledesma...	Rollán ...	14,8	3	7,06	Cu. Trig.	0,75×0,75 ...	9,5	Idem ...	65	12.000	50-T
		2	L-I en Vega de Tirados...	San Pedro del Valle-Zarapicos-Palacio de los Ovalle-451-452...	Zarapicos ...	7,8	2	7,06	Cu. Horiz.	1,4 m. ...	9,5	Idem ...	65	12.000	50-M
		3	Tirados de la Vega ...	Villamayor-La Mata de Ledesma-477-451...	La Mata ...	8	3	7,06	Cu. Trig.	0,75×0,75 ...	9,5	Idem ...	65	12.000	50-T
		4	Villamayor...	Doñinos de Ledesma-Encinas de S. Silvestre-Sta. María de Sando-Villasardo-Villar de Peralonso-451-477-450. Deriva a Zafrón (2,2 Km.), Villaseca (3 Km.) y Sando (2 Km.)...	Villaseco de los Gamitos ...	27,5	3	7,06	Fe. Idem ...	...	9,5	Idem ...	65	12.000	50-T
	García Avecilla (Pilar).- D. de Tomás Marcos ...	1	Km. 3 L-Central-Arapiles.	Finca Pelagarcía-478...	Pelagarcía ...	2,5	3	7,06	Cu. Trig.	0,8×0,8 ...	9	Idem ...	40	5.000	50-T
	García Albarrán (Sebastián), La Teresiana.-Dis- tribuidora de Hidroeléctrica Navarra...	1	Pedrosillo de Alba (L-de Dist. Sánchez Ramos)...	Galleguillos - Gajates-Pedraza-504.	Pedraza de Alba ...	8	3	7,06	Cu. Trig.	0,75×0,75 ...	9	Idem ...	50	10.000	50-T

Gómez Rodríguez (Baltasar).-D. de Hidroeléctrica Navarra...	1	Alba de Tormes (Sub. de Hidroeléctrica Navarra).	Navales-Valdecarros-504...	Valdecarros ...	10	3	7,06	Cu.	Idem ...	9	Idem ...	50	10.000	50-T
Gómez (Germán).-D. de Hidroeléctrica Navarra.	1	Sub. Peñaranda...	Cantaracillo-480...	Cantaracillo ...	3	3	7,06	Cu.	Idem ...	9-10	Idem ...	45	10.000	50-T
	2	Cantaracillo...	Flores de Avila (Avila)-480...	Flores de Avila ...	7	3	7,06	Cu.	Idem ...	9-10	Idem ...	45	10.000	50-T
	3	Idem...	Gimialcón (Avila)-480...	Gimialcón ...	5	3	7,06	Cu.	Idem ...	9-10	Idem ...	45	10.000	50-T
Gómez (Isidoro).-D. de Hidroeléctrica Navarra ...	1	Km. 5 de Línea Peñaranda-Zorita...	Aldeaseca de la Frontera-479...	Aldeaseca ...	0,3	3	6	Fe/Cu	Trig. 0,8×0,8 ...	10	Idem ...	38	30.000	50-T
González Curto (Eulogio).-D. de Electra Salamanca.	1	Km. 4 de Línea Salamanca-Zamora...	Villares de la Reina-452...	Villares de la Reina...	2	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75 ...	8,5	Idem ...	35	20.000	50-T
Harinera Salmantina, S. A. D. de Electra de Salamanca...	1	Km. 18 de Línea Salamanca-Martín de Yeltes...	Fábrica de Harinas de Barbadillo y Barbadillo-477...	Barbadillo ...	0,6	3	7,06	Cu.	Trig. 0,87×0,87 ...	10	Madera y hierro ...	20.000	50-T	
Hijos de Higinio López. D. de Hidroeléctrica de Salamanca...	1	Anaya de Alba...	Galinduste-504-503-528...	Galinduste ...	8	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75×0,75 ...	9	Madera ...	50	10.000	50-T
Juan Francisco Montero y Compañía.-D. de Santiago Sánchez Nieto...	1	Km. 18 de Línea Hidroeléctrica El Colmenar-Valdefuentes...	S. Esteban-553-552-527...	S. Esteban de la Sierra.	8	3	12,5	Fe.	Idem ...	9	Idem ...	50	15.000	50-T
La Unión, José P. Fernández.-D. de Hidroeléctrica del Agueda...	1	Centra' Puerto Seguro...	Abigal de los Aceiteros-La Redonda-Sobradillo-Hinojosa de Duero-Saucelle de la Ribera-Barrucopardo-Cerezal de Peñahorcado-Zarza de Pumareda-Aldeávila de la Rivera-500-475-499-422...	Aldeávila ...	52	3	7,06	Cu.	Trig. 0,8×0,8 ...	8	Idem ...	50	6.500	50-T
		Km. 16 de L-I...	La Fregeneda-475-474...	La Fregeneda ...	8	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	50	6.500	50-T
		Saucelle...	Freixó (Portugal)-499...	Portugal ...	4	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	50	6.500	50-T
		Km. 27 de L-I...	Vilvestre-499...	Vilvestre ...	6,5	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	50	6.500	50-T
		Km. 43 de L-I...	Mieza-499...	Mieza ...	3	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ..	50	6.500	50-T
		Km. 51 de L-I...	Masueco-422...	Masueco ...	3	3	7,06	Cu.	Idem ...	8	Idem ...	50	6.500	50-T
Martín (Baldomero).-D. de Hidroeléctrica del Agueda...	1	Gallegos de Argañán...	Espeja-Fuentes de Oñoro-Colonia de Fuentes de Oñoro-525 ...	Colonia de Fuentes de Oñoro ...	20	3	12,5	Fe.	Idem ...	9	Idem ...	45	11.250	50-T
Martín (Manuel) y Andriño (Fermín).-D. de S. Sánchez Nieto...	1	Sub. Valdefuentes...	Valdefuentes y Molino-553...	Valdefuentes...	0,5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,7×0,7 ...	9	Idem ...	40	3.000	50-T

Núm. de la Empresa en el Estado I	Núm. de la línea...	EMPRESA	COMIENZO DE LÍNEA	CENTROS QUE SUMINISTRA (Hojas del Instituto, corres- pondientes)	FINAL DE LÍNEA	Longitud en kiló- metros.....	CONDUCTORES				POSTES			CORRIENTE	
							Número.....	Sección, mm.2	Clase.....	Disposición	Altura.....	Clase	Separación...	Tensión	Frecuencia y clase.....
	2	Martín (Manuel) y Andri- no (Fermín).- D. de S. Sánchez Nieto... .. (Continuación)	Sub. Valdefuentes... ..	Cristóbal-Sta. María de los Lla- nos-Molinillo-553-552	Molinillo	12,5	2	7,06	Cu.	L. vertical 0,7 m. ...	9	Madera	40	3.000	50-M
	1	Nieto (Ciriaco).-D. de Hi- droeléctrica Navarra ...	Sub. Zorita de la Fron- tera... ..	Campo de Peñaranda-Villar de Gallimazo-453-479... ..	Villar de Gallimazo ...	10	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75X0,75 ...	8,5	Idem	40	10.000	50-T
	1	Olivera (Tomás).-D. de Hi- droeléctrica del Agueda, Sociedad Anónima... ..	Km. 13 de L-C. Puerto Se- guro-Aldeadávila de La Unión... ..	Sobradillo-475... ..	Sobradillo	1,4	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	6.500	50-T
	2		Km. 7 Idem ídem... ..	Ahigal Aceiteros-475... ..	Ahigal	2	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	6.500	50-T
	3		Km. 10,4 Idem ídem... ..	La Ronda-475... ..	La Ronda... ..	2,5	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	6.500	50-T
	1	Palomero (Ramón).-D. de Alonso Marcos, S. A. ...	Sub. Villoria... ..	Villoruela-479-453... ..	Villoruela	3	3	7,06	Cu.	Idem	9,5	Idem	30	5.000	50-T
	1	Pascual (José).-D. Eléctri- ca del Tormes, S. A. ...	Central S. A. Eléctrica del Tormes... ..	Almendra-Trabanca-423... ..	Almendra	11,1	3	7,06	Cu.	Trig. 0,80X0,80 ...	9	Idem	50	20.000	50-T
	2		Almendra... ..	Sardón de los Frailes (en cons- trucción)... ..	Sardón de los Frailes...	5,9	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	20.000	50-T
	1	Recio de Dios (Zacarías).- D. de Eléctrica del Tormes... ..	Sub. Feroselle (Provin- cia Zamora)... ..	Villarino-423... ..	Villarino	3 en la provincia	3	7,06	Cu.	Idem	11	Idem	50	20.000	50-T
	2		Sub. Villarino... ..	Pereña-423... ..	Pereña	5	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75X0,75 ...	9	Idem	50	6.000	50-T
	3		Sub. Villarino... ..	Cabeza Framontanos-423... ..	Cabeza Framontanos ...	5,3	3	7,06	Cu.	Idem	9	Idem	50	6.000	50-T
	1	Rodríguez (Ceferino).-Dis- tribuidora de Electra Sa- lamanca... ..	Martín de Yeites... ..	Retortillo-Baños de Retortillo-501...	Baños de El Collado... ..	10,2	3	7,06	Cu.	Idem	9,5	Idem	50	20.000	50-T
	1	Rodríguez Marcos (Loren- zo)... ..	Retortillo... ..	La Nava (finca)-Fuenterroble (fin- ca)-Sancti Spiritus-451... ..	Sancti Spiritus... ..	11,5	3	7,06	Fe.	Trig. 0,8X0,8	9,5	Idem	50	20.000	50-T
	2		La Nava... ..	Collado (finca)-Castillejo (finca)- Sepúlveda (finca)-Pedraza (fin- ca)-Castraz-451... ..	Castraz	11	3	7,06	Fe.	Idem	9,5	Idem	50	20.000	50-T
	1	Rodríguez Rubio (Tomás).- D. de Electra de Sala- manca... ..	Km. 22 Línea Salamanca- Zamora... ..	Topas-452... ..	Topas	6	3	7,06	Cu.	Trig. 0,75X0,75 ...	9	Idem	50	20.000	50-T

Sánchez López (Joaquín).- D. de Alonso Marcos, Sociedad Anónima... ..	1	Sub. Garcihernández.....	Peñarandilla-479... ..	Peñarandilla	3	2	7,06	Cu. Vertical 0,75	8	Idem	40	3.800	50-M
	2	Idem... ..	Lurda-479... ..	Lurda	2,4	2	7,06	Fe. Idem	8,5	Idem	50	3.800	50-M
Sánchez Ramos (Cipriano). D. de Hidroeléctrica Na- varra... ..	1	Sub. Alba de Tormes... ..	Aldeaseca-Pedrosillo de Alba-504	Pedrosillo de Alba ...	10	3	7,06	Cu. Trig. 0,75×0,75 ...	9	Idem	50	10.000	50-T
Valle (Carlos).-D. de Elec- tra de Salamanca... ..	1	Km. 13 de L-Salamanca- Zamora... ..	Castellanos de Villiquera-452... ..	Castellanos de Villique- ra	1	3	7,06	Cu. Trig. 0,8×0,8	9	Idem	50	20.000	50-T
Vda. de Martín Veloz.- D. de Electra de Sala- manca... ..	1	Sub. de Pajares de La La- guna... ..	Pajares de la Laguna-Finca Ca- ñadilla-Pitiegua, 453. Deriva a Villaverde (1,9 Km.) y Cabeza- bellosa (1,5 Km.)... ..	Pitiegua	6,2	3	7,06	Cu. Trig. 0,75×0,75 ...	9,5	Idem	40	5.000	50-T
Zapatero (Manuel).-D. de Laporta Girón... ..	1	Km. 5 de L-Zorita a Can- talapiedra... ..	Poveda de las Cintas-453... ..	Poveda de las Cintas ...	5,7	3	7,06	Fe. Idem	8,5	Idem	50	10.000	50-T

Estado 3. - Empresas con subestaciones de transformación, seccionamiento, con convertidores, etc.

EMPRESAS		SITUACION DE LAS SUBESTACIONES				CARACTERISTICAS						
Número	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	Hoja Instituto, número	NOMBRE O LUGAR	TÉRMINO	Distancia, kms.	CLASE	Núm. transformadores o grupos	POTENCIA DE CADA UNO	Potencia total.	Tensiones de transformación	CONECTADA EN ALTA CON	CONECTADA EN BAJA CON
1	Alonso Marcos, S. A. ...	479	Peñaranda de Bracamonte	Peñaranda	0	Transformador	1	300	300	20.000/30.000	Línea H. E. Navarra	Línea de C. Los Mininos
8	Electra de Salamanca, Sociedad Anónima ...	553	Sub. Béjar	Béjar	2	Idem	1	750	750	30.000/13.200	Centrales de H. E. Navarra en Avila	Sub. de Eléctricas Reunidas y transformador de T. H. E. S. A.
—	—	478	Sub. principal	Salamanca	0,5	Idem	1	5.000	9.000	44.000/30.000 13.800 ± 5 %	Línea del Esla ue Saltos del Duero	Línea de circunvalación y centrales Zorita y Valverdón
							1	3.000		44.000/30.000 13.800 ± 5 %	Línea del Chorro de H. E. Navarra	
							2	500		20.000/13.800	Líneas de El Porvenir de Zamora, C. Tejares y La Fuente de San Esteban	
—	—	478	Central La Unión	Salamanca	0	Autotransformador de entrada	1	700	700	12.600 ± 5 % /12.200 20.000	Línea circunvalación	Conmutatrices y grupos motogeneradores
						Conmutatriz	1	170	170	320	Línea circunvalación	Red de c c.
						Transformador	1	186	186	11.550 ± 5 %/210		
						Conmutatriz	1	225	225	320	Idem	Idem
						Transformador	1	250	250	30.000/19.000 260/250		
						Dínamo	1	70	70	350	Idem	Idem
						Motor asícrono	1	113	113	500		
						Transformador	1	220	220	18.500 ± 5 %/520	Idem	Idem.
						Dínamo	1	146	146	350		
						Motor asícrono	1	225	225	500	Idem	Idem.
						Transformador	1	220	220	18.500 ± 5 %/520 220		
—	—	478	Rectificador mercurio ...	Salamanca	0	Rectificador	1	185	185	19.000 ± 5 %/300	Central Unión	Idem
—	—	478	Paseo de San Vicente	Salamanca	0	Seccionamiento ...				13.200	Línea circunvalación	
—	—	478	Calle de la Azucena ...	Salamanca	0	Seccionamiento ...				13.200	Idem	

	—	478	San Antonio	Salamanca	0	Seccionamiento ...				13.200	Idem	
9	Electra de Valero	527	Central Valero	Valero	3	Autotransformador	1	30	30	3.000/5.000	Línea derivada de la H. E. de Río Francia-C. San Esteban	Línea central Santo Domingo
10	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima (ER-SA)	553	Sub. Puente Nuevo ...	Béjar	1	Transformador bif.	1	30	30	2.300/6.000	Línea a Guijuelo	Sub. principal y Red 2.200 V.
		553	Sub. principal	Béjar	0	Transformador	1	250	500	13.200/3.300	Línea a Sub. Béjar de E. de Salamanca	Centrales y líneas de E. R. S. A.
						T. Scott	1	250		13.200/2.300		
25	Hidroeléctrica del Aguada, S. A.	476	Villavieja de Yeltes ...	Villavieja	3,5	Transformador	1	200	200	20.000/11.250	Línea de Electra de Salamanca, S. A.	Línea de San Felices
		550	Fuenteguinaldo	Fuenteguinaldo	0	Transformador y seccionamiento ...	1	50	50	11.250/5.000	Línea de C. Puerto Seguro	Línea a Central Electra del Risco
		525	Ciudad Rodrigo	Ciudad Rodrigo	0	Transformador	2	125	250	11.250/6.500	Línea a Gallegos de Argañán	Barras Central 6.500
26	Hidroeléctrica del Río Francia	501	Boadilla	Boadilla	3	Transformador	1	200	200	20.000/11.000	Línea E. Salamanca	Línea de Central San Isidro
31	Industrias de Robliza, Sociedad Anónima ...	502	Matilla de los Caños ...	Matilla	0	Transformador	1	45	45	20.000/6.000	Línea Robliza-Carrascal del Obispo	Dehesa de Negrillos
33	Marcos Escribano (Tomás)	478	C. Santa Marta	Santa Marta	0	Transformador	1	30	30	20.000/5.000	Línea derivada de la de Salamanca-Gomecello de H. E. Navarra	Barras 5.000 V.
43	Sánchez Nieto (Santiago)	553	Valdefuentes	Valdefuentes	0,5	Transformador	1	60	60	15.000/3.000	Línea de la C. Hidroeléctrica del Colmenar	Líneas a Molinillo y Valverde de Valdelacasa

EMPRESAS CON CENTRALES EN OTRAS PROVINCIAS

Hidroeléctrica Navarra, Sociedad Anónima ...	528	Cespedosa	Cespedosa	0	Transformador	1	200	200	30.000/10.000	Centrales provincia de Avila y Sub. Sieteiglesias ...	Líneas a Berrocal y Chagarcía de E. de Salamanca
	503	Sieteiglesias	Sieteiglesias	1,5	Transformador	1	200	200	30.000/10.000	Sub. Cespedosa y Sub. Salamanca (Electra de Salamanca, S. A.)	Líneas a Anaya y Membribe de Electra de Salamanca.

EMPRESAS		SITUACION DE LAS SUBESTACIONES				CARACTERISTICAS						
Número	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	Hoja Instituto, número	NOMBRE O LUGAR	TÉRMINO	Distancia, kms.	CLASE	Núm. transfor- madores o grupos	POTENCIA DE CADA UNO	Potencia total..	Tensiones de transformación	CONECTADA EN ALTA CON	CONECTADA EN BAJA CON
	Hidroeléctrica Navarra, S. A. (continuación)...	504	Alba de Tormes	Alba de Tormes ...	0	Transformador	I	100	100	30.000/10.000	Líneas provincias Avila-Sa- lamanca	Líneas a Valdecarros (Baltasar Gómez) y Pe- drosillo (Cipriano Sán- chez)
		479	Tordillos	Tordillos	2	Transformador	I	100	100	30.000/10.000	Sub. Alba y Sub. Peñaranda	Línea a Santiago de la Pue- bla (viuda Manuel Do- mínguez)
		479	Peñaranda	Peñaranda de Bra- camonte	1	Transformador	I	500	500	30.000/10.000	Sur. Tordillos y Sub. Zo- rita	Transformadores de Peña- randa y línea a Cantara- cillo (Germán Gómez)
		453	Zorita	Zorita de Frontera	0	Transformador	I	150	150	30.000/10.000	Sub. Peñaranda y Sub. Ma- drigal (Avila)	Líneas a Villar de Gallima- zo (Ciriaco Nieto), Can- talapiedra (Ramón La- porta) y Ragama (Eléc- trica de Paradinas)

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

	Escudero (Alejandro) Distribuidora de E. de Salamanca	452	Castellanos de Moriscos	Castellanos de Mo- riscos	0	Transformador	I	10	10	127/5.000	Línea a San Cristóbal de la Cuesta	Secundario del transforma- dor de consumo de Cas- tellanos (E. de Salaman- ca)
	Palomero (Ramón). Dis- tribuidor Alonso Mar- cos, S. A.	479	Villoria	Villoria	0	Transformador	I	10	10	230/5.000	Línea a Villoruela	Secundario del transforma- dor de consumo de Vi- lloria
	Rocío de Dio's (Zaca- rías), Dist. de E. del Tormes, S. A.	423	Villarino	Villarino de los Ai- res		Transformador	I	15	15	220/6.000	Líneas a Pereña y Cabeza	Secundario del transforma- dor de consumo de Villa- rino
	Sánchez (Joaquín). Dist. Alonso Marcos, S. A.	479	Garcihernández	Garcihernández	0	Transformador	I	3	3	230/3.800	Línea a Peñarandilla	Secundario del transforma- dor de consumo de Gar- cihernández
	Viuda de Diego Martín. Dist. de E. de Sala- manca, S. A.	479	Pajares de la Laguna	Pajares	0	Transformador	I	40	40	12.000/5.000	Línea Pedrosillo el Ralo- Parada de Rubiales	Línea a Villaverde

Estado 4. - Centros de consumo. Empresas distribuidoras. Entidades de población con 100 o más habitantes sin suministro.

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de ha- bitantes				Núm. de trans- formadores...	Potencia de ca- da uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase	
Abusejo	Abusejo	751	502	José Sánchez y Sánchez (Distr. de Hidroeléct- rica de Río Fran- cia)... ..	Tamames... ..	1	35	230/133	50-T	35
Agallas	Agallas	503	551	No hay suministro... ..						
	Vegas de Domingo Rey	282		Idem... ..						
Ahigal de los Acei- teros	Ahigal de los Acei- teros	655	475	Tomás Olivera Mal- mierca (Distr. de Hi- droeléctrica del Ague- da, S. A.)... ..	Sobradillo	1	16	120	50-T	16
Ahigal de Villarino.	Ahigal de Villarino.	236	450	No hay suministro... ..						
Alameda de Gardón (La)	Alameda de Gardón (La)	743	525	Hidroeléctrica del Ague- da, S. A.... ..	Villavieja de Yeltes ...	1	5	220/125	50-T	5
Alamedilla (La) ...	Alamedilla (La) ..	577	550	No hay suministro... ..						
Alaraz	A'araz	1.632	504	Cayetano Valverde Polo (Distr. de Hidroeléct- rica Navarra)... ..	Alaraz	1	15	220/127	50-T	15
				Idem... ..	Idem	1	25	220/127	50-T	25
Alba de Tormes ...	Alba de Tormes ...	2.720	504	Bernabé Reyes Salazar.	Alba de Tormes ...	1	50	220/127	50-T	50
	Servicios Auxiliares Subestación		504	Hidroeléctrica Navarra.	Bilbao.-Gran Vía, 12 ...	1	50	220/127	50-T	50
	Palomares	165		No hay suministro... ..						
Alba de Yeltes	Alba de Yeltes... ..	501	501	Herederos de Carlos Rodríguez... ..	Morasverdes	1	3	220/127	50-T	3
Alberca (La)	Alberca (La)	1.609	552	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros	1	15	135	50-T	15
Alberguería de Ar- gañán (La)	Alberguería de Ar- gañán (La)	785	550	Hidroeléctrica del Ague- da, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	7	120	50-T	7
	Molino		550	Idem... ..	Idem	1	15	230/133	50-T	15
Alconada	Alconada	289	479	Alonso Marcos, S. A. .	Salamanca. - Avda. Ge- neral Mola, 71	1	3	220/127	50-T	3
Aldeacipreste	Aldeacipreste	449	552	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Ca- lles, 7	1	3	220/127	50-T	3
	Valbuena	237		No hay suministro... ..						
Aldeadávila de la Ri- bera	Aldeadávila de la Ribera... ..	1.881	422	La Unión.-José P. Fer- nández (Distr. de Hi- droeléctrica del Ague- da)... ..	Barruecopardo	1	50	220/127	50-T	15
Aldea del Obispo ...	Aldea del Obispo ...	828	500	Hidroeléctrica del Ague- da, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	60	225/127	50-T	60
Aldealengua	Aldealengua	368	478	Alonso Marcos, S. A. .	Salamanca-General Mo- la, 71	1	10	220/127	50-T	10

TERMINOS MUNICIPALES			EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO			
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
Aldeanueva de Figuerola	Aldeanueva de Figuerola	823	451	Fidel Almaraz. - (Dist. de Electra Salamanca)...	La Orbada... ..	1	5	220/127	50-T	5
Aldeanueva de la Sierra	Aldeanueva de la Sierra	370	527	Hidroeléctrica de Río Francia, S. A.	Sequeros	1	5	125	50-T	5
Aldearrodrigo	Aldearrodrigo	340	452	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	3	125	50-T	3
Aldearrubia	Aldearrubia... ..	895	453	Alonso Marcos, S. A.	Salamanca-General Mo-la, 71	1	25	220/127	50-T	25
Aldeaseca de Alba...	Aldeaseca de Alba...	286	504	Cipriano Sánchez Ramos.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Aldeaseca de Alba... ..	1	13	220/127	50-T	13
Aldeaseca de la Frontera	Aldeaseca de la Frontera	725	479	Isidoro Gómez. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)... ..	Aldeaseca de la Frontera	1	10	220/127	50-T	10
Aldeatejada	Aldeatejada... ..	303	478	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	5	220/127	50-T	5
	Vistahermosa	117	478	Idem... ..	Idem	1	75	220/127	50-T	75
Aldeavieja de Tormes	Aldeavieja de Tormes... ..	453	528	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima...	Béjar.-Colón, 2	1	5	120	50-M	5
Aldehuela de la Bóveda	Aldehuela de la Bóveda	467	477	Timoteo Montero Tabernero. - (Dist. de Electra de Salamanca)...	Aldehuela... ..	1	5	230/130	50-T	15
	Id. (Industria Delgado)		477	Idem... ..	Idem	1	10	230	50-T	10
	Fábrica Harinas		477	Idem... ..	Idem	1	30	230	50-T	30
	Castro Enrique (finca)	10	477	Idem... ..	Idem	1	10	220/127	50-T	10
	Mozarvitos (finca)... ..			Idem... ..	Idem	1	10	220/127	50-T	10
	Rodasviejas (finca). ..	14	477	Idem	Idem... ..	1	20	220/127	50-T	20
Aldehuela de Yeltes.	Aldehuela de Yeltes.	703	526	Abilio Fiz Gómez. — (Dist. de Hidroeléctrica de Río Francia)...	Aldehuela de Yeltes ...	1	15	230/133	50-T	15
	Cristo de la Laguna (finca)		526	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros	1	5	220/127	50 T	5
Almenara de Tormes	Almenara de Tormes... ..	450	452	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	5	210/110	50-T	5
	Riegos		452	Idem... ..	Idem	2	5-7,5	220/127	50-T	12,5
	Servicios auxiliares Central... ..		452	Idem... ..	Idem	1	3	220	50-T	3
Almendra	Almendra y Molino.	484	423	José Pascual Pascual.-(Dist. de S. A. Eléctrica del Tormes) ...	Almendra... ..	1	30	220/127	50-T	30

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA		CENTROS DE CONSUMO				
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de ha- bitantes				Núm. de trans- formadores...	Potencia de ca- da uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y fase	
Anaya de Alba ...	Anaya de Alba ...	554	504	Electra de Salamanca	Salamanca - Generalí- simo Franco, 23 ...	1	25	220/127	50-T	25
	Herrezuelo ...	160	504	Idem...	Idem ...	1	2	220/127	50-T	2
Añoover de Tormes.	Añoover de Tormes.	219	451	No hay suministro...						
Arabayona ...	Arabayona ...	942	453	Petronila Daniel.-(Dist. de Alonso Marcos, S. A.) ...	Arabayona ...	1	15	220/127	50-T	15
Arapiles ...	Arapiles ...	591	478	Tomás Marcos Escri- bano.-(P. y D. de Hi- droeléctrica Navarra).	Salamanca. - P.º Car- melitas ...	1	15	220/127	50-T	15
	Finca Pelagarcía ...		478	Pilar García Avecilla. (Dist. de T. Marcos).	Finca Pelagarcía ...	2	5	220/127	50-T	10
Arcediano ...	Arcediano ...	324	452	Electra de Salamanca	Salamanca - Generalí- simo Franco, 23 ...	1	5	220/127	50-T	5
Arco (El) ...	Arco (E') ...	168	452	Electra de Salamanca	Salamanca - Generalí- simo Franco, 23 ...	1	2	125	50-T	2
Armenteros ...	Armenteros ...	444	529	Electra de Salamanca	Salamanca - Generalí- simo Franco, 23 ...	1	15	220/127	50-T	15
	Iñigo-Blasco ...	341	529	Idem...	Idem ...	1	3	220/127	50-T	3
	Navahombela ...	281	529	Idem...	Idem ...	1	2	227/131	50-T	2
	Revalbos...	420	529	Idem...	Idem ...	1	3	227/131	50-T	3
Arroyomuerto ...	Arroyomuerto ...	438	527	Hidroeléctrica de Río Francia...	Sequeros ...	1	20	125	50-T	20
Atalaya (La) ...	Atalaya (La) ...	430	526 551	No hay suministro...						
Babilafuente...	Babilafuente...	1.280	479	Agustín Palomero Cor- tés.-(Dist. de Alonso Marcos, S. A.) ...	Babilafuente...	1	20	220/120	50-T	20
Bañobárez ...	Bañobárez ...	1.087	475	Hidroeléctrica del Ague- da, S. A. ...	Villavieja de Yeltes ...	1	35	220/127	50-T	35
Barbadillo ...	Barbadillo y Fábri- ca de Harinas ...	1.100	477	Harinera Salmantina, S. A. (Dist. de Elec- tra de Salamanca) ...	Salamanca - Generalí- simo Franco, 23 ...	1	100	220/127	50-T	100
Barbalos ...	Barbalos ...	164	502	No hay suministro...						
	Hondura ...	140		Idem...						
Barceo ...	Barceino...	150		Idem...						
	Barceo ...	115	450	Idem...						
Barquilla ...	Barquilla...	253	500	Hidroeléctrica del Ague- da, S. A. ...	Villavieja de Yeltes ...	1	5	225/120	50-T	5
	Serranillo ...	160		No hay suministro...						
Barruecopardo ...	Barruecopardo ...	919	449	La Unión.-José P. Fer- nández (Dist. de Hi- droeléctrica del Ague- da) ...	Barruecopardo ...	1	35	240/110	50-T	35
Bastida (La) ...	Bastida (La)...	184	527	No hay suministro...						

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase	
Béjar	Béjar	7.062	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima ...	Béjar.-Colón, 2	2	100	220/127	50-T	506,5
						1	48	132	50-T	
						1	40	125	50-T	
						1	28	125	50-T	
						3	20	120	50-T	
						1	10	220/127	50-T	
						1	7,5	120	50-T	
						1	21	125	50-B	
						2	15	115	50-B	
						1	13	123	50-B	
						1	10	110	50-B	
						2	7	115	50-B	
						1	5	110	50-B	
				Ayuntamiento de Béjar.	Béjar.-Plaza Mayor ...	4	17	110	50-T	94
						1	15	110	50-M	
						1	11	110	50-M	
	Id. Fábrica Industrial Lanera, S. A.			Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima...	Béjar.-Colón, 2	1	150	220/127	50-T	150
	Id. Fca. F. Gómez Rodulfo, S. A. ...			Idem	Idem... ..	1	150	220/127	50-T	150
	Id. Fca. García y Cascón, S. A. ...			Idem	Idem... ..	1	170	522	50-T	170
	Id. Fca. M. Bruno...			Idem... ..	Idem	1	35	230/133	50-T	35
	Id. Fca. Hernández Agero			Idem... ..	Idem	2	50-4,5	230/133	50-T	54,5
	Id. Fca. C. Rodríguez			Idem... ..	Idem	1	30	220/127	50-T	30
	Id. Fca. F. Gosálvez			Idem... ..	Idem	1	25	231/130	50-T	25
	Id. Fca. Hijo de R. Gosálvez			Idem	Idem... ..	2	160-75	220/127	50-T	235
	Id. Fca. de M. Alonso... ..			Idem... ..	Idem	1	50	220/127	50-T	50
	Id. Fca. de F. Gutiérrez			Idem... ..	Idem	1	50	225/130	50-T	50
	Id. Fca. de S. Rocamora			Idem... ..	Idem	2	100-75	220/127	50-T	175
	Id. Fca. de J. Olleiros			Idem	Idem... ..	1	100	550	50-T	100
	Id. Fca. C. Rodríguez			Idem	Idem... ..	1	20	120	50-B	20
	Id. Fca. A. M. Romero			Idem... ..	Idem	1	30	220/127	50-T	30
	Id. Fca. Hijo L. Izard			Idem... ..	Idem	1	15	115	50-B	15
	Id. Fca. Hijo R. Díaz			Idem	Idem... ..	2	15	120	50-B	30
	Id. Fca. Viuda M. Fraile .., ..			Idem .., ..	Idem... ..	1	7	115	50-B	7
	Sanatorio Llano Alto			Idem	Idem... ..	1	15	220/127	50-T	15
	Finca Navarejas ...			Idem... ..	Idem	1	6	220/127	50-T	6
	Estación	92	553	Idem... ..	Idem	1	50	220/127	50-T	50
	Tenería J. Galindo...	28	553	Idem... ..	Idem	1	13	110	50-B	13

TERMINOS MUNICIPALES			EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO			
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes...				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase	
Béjar	Riofrío	553	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar.-Colón, 2	1	20	120	50-B	20
	Fábrica de Tejidos T. H. E. S. A. ...			Electra de Salamanca ...	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	2	150	220/127	50-T	300
	Escuela de Trabajo ...			Ayuntamiento Béjar ...	Béjar.-Plaza Mayor ...	1	10	220/127	50-T	10
	Finca Las Saucedas.			Idem	Idem	1	3	110	50-T	3
	Fuentebuena... ..	112	553	Idem	Idem	1	3	110	50-T	3
	Valdesangil	305	553	Idem	Idem	1	3	110	50-T	3
Beleña	Beleña	537	503	Joaquín Criado Sánchez (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - R. Esperabe	2	10	125	50-T	20
Bercimuelle	Bercimuelle... ..	686	529	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto	1	10	130	50-T	10
Bermellar	Bermellar	486	475	No hay suministro...						
Berrocal de Huebra.	Berrocal de Huebra.	243	502	Idem						
Berrocal de Salvatierra	Berrocal de Salvatierra	587	528	Electra de Salamanca ...	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	10	220/127	50-T	10
Boada	Boada... ..	722	501	Electra de Salamanca ...	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	5	231/130	50-T	5
	Finca de Zarza... ..	6	501	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	5	220/127	50-T	5
Boadilla	Boadilla	416	501	Electra de Salamanca ...	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	5	210/115	50-T	5
Bodón (El)	Bodón (El)	1.063	550	Ayuntamiento de El Bodón	El Bodón			115	C	11,5
Bogajo	Bogajo	770	475	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	10	220/127	50-T	10
Bouza (La)	Bouza (La)	258	475	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	5	220/127	50-T	5
Bóveda del Río Almar	Bóveda del Río Almar... ..	651	479	Jesús Martín Nieto. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Salmoral	1	5	120	50-T	5
Brincones	Brincones	363	450	No hay suministro...						
Buenamadre	Buenamadre	329	476	Idem						
Buenavista	Buenavista	200		Idem						
Cabaco (El)	Cabaco (El)	482	527	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros	1	5	135	50-T	5
Cabeza de Béjar (La)	Cabeza de Béjar (La)	677	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar.-Colón, 2	1	7	120	50-M	7
Cabeza de Framontanos	Cabeza de Framontanos	663	423	Zacarias Recio de Dios	Salamanca.-Heras, 2 ...	1	5	220/127	50-T	5
Cabeza de Caballo...	Cabeza de Caballo ...	716	449	No hay suministro...						
	Fuentes de Masueco.	170		Idem						

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA		CENTROS DE CONSUMO				
NOMBRE DE LA CABA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
Cabezabellosa de la Calzada	Cabezabellosa de la Calzada	326	453	Viuda de Diego Martín Veloz. - (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Gran Capitán	1	5	220/127	50-T	5
Cabezuela de Salvatierra	Cabezuela de Salvatierra	251	528	No hay suministro... ..						
	Aldehuela de los Guzmanes	20	478	Electra de Salamanca. - (P. y D. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	5	220/127	50-T	5
Cabrerizos	Cabrerizos	272	478	Idem	Idem	1	7,5	231	50-T	7,5
	R. Laca (finca)... ..		478	Idem	Idem	1	30	220/127	50-T	30
	García Puente (Motores)		478	Idem	Idem	1	10	220/127	50-T	10
Cabrillas	Cabrillas	1.052	502	Dionisio Moreno.-(Dist. de Hidroeléctrica de Río Francia)	Cabrillas	1	20	220/127	50-T	20
	Amatos del Río ..	6	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	30	220/127	50-T	30
Calvarrasa de Abajo.	Calvarrasa de Abajo	643	478	Tomás Marcos Escribano (P. y D. de Hidroeléctrica Navarra).	Salamanca.-P.º Carmelitas	1	15	220/127	50-T	15
	Andrés Bueno	10	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	25	220/127	50-T	25
	Ntra. Sra. de las Mercedes		478	Idem... ..	Idem... ..	1	30	220/127	50-T	30
Calvarrasa de Arriba	Calvarrasa de Arriba	588	478	Tomás Marcos Escribano (P. y D. de Hidroeléctrica Navarra).	Salamanca.-P.º Carmelitas	1	5,5	220/127	50-T	5,5
Calzada de Béjar ...	Calzada de Béjar (La)	488	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar.-Colón, 2	1	5	110	50-B	5
Calzada de Don Diego	Calzada de Don Diego	434	477	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	15	210/115	50-T	15
Calzada de Valdunciel	Calzada de Valdunciel... ..	978	452	Idem... ..	Idem... ..	1	40	220/127	50-T	40
Campillo de Azaba...	Campillo de Azaba.	386	525	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	10	220/127	50-T	10
Campillo de Salvatierra	Campillo de Salvatierra	809	526	García y Cascón, S. A	Puente Congosto	1	7	130	50-T	7
				Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar.-Colón, 2	1	5	120	50-M	5
Campo de Ledesma (El)	Campo de Ledesma (El)... ..	85	450	No hay suministro... ..						
Campo de Peñaranda (El)	Campo de Peñaranda (El)	491	479	Ciriaco Nieto Mediario. (Dist. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.)	Campo de Peñaranda ...	1	15	220/127	50-T	15

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K.V.A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
Candelario	Candelario	1.421	553	La Electricista Candelariense, S. A.	Candelario. - Fuente de Perales, 3	I	100	220/127	50-T	100
	Servicios Central y Fábrica Aserrar...		553	Idem	Idem	I	15	220/127	50-T	15
Canillas de Abajo ...	Canillas de Abajo...	176	477	Industrias de Robliza, S. A.	Salamanca	I	5	220/127	50-T	5
	Quejigal	181	477	Industrias de Robliza, S. A. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca.-S. Pablo, 68			220	Abastecido desde el transformador de Fábrica de Harinas de Robliza.	
	Navas de Quejigal..			Idem	Idem	I	3	220/127	50-T	3
Cantagallo	Cantagallo	568	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima ...	Béjar.-Colón, 2	I	7	110	50-B	7
	Arrabal Grande. ...	338								
Cantalapiedra	Cantalapiedra	1.744	454	Ramón Laporta Girón. (Dist. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.)	Cantalapiedra	I	25	125	50-T	25
Cantalpino	Cantalpino	1.768	453	Inocencio López.-(Dist. de Alonso Marcos, S. A.)	Cantalpino	I	15	230/133	50-T	15
Cantaracillo	Cantaracillo... ..	633	480	Germán Gómez.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Flores de Avila (Avila).	I	5	220/127	50-T	5
Carbajosa de Armuña	Carbajosa de Armuña	246	452	No hay suministro						
Carbajosa de la Sagrada	Carbajosa de la Sagrada	209	478	Tomás Marcos Escribano	Salamanca.-P.º Carmelitas	I	5	220/127	50-T	5
Carpio de Azaba ...	Carpio de Azaba ...	268	525	Hidroeléctricadel Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	I	5	220/127	50-T	5
	Dehesa de Cuella ...			Idem	Idem	I	15	220/127	50-T	15
Carrascal de Barreras	Carrascal de Barreras	64		No hay suministro						
	Palacio de los Villalones (finca)...	18	477	Electra de Salamanca, S. A.	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	I	30	220/127	50-T	30
Carrascal del Obispo	Carrascal del Obispo	475	502	Industrias de Robliza, S. A. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - San Pablo, 68	I	10	220/127	50-T	10
Casafranca	Casafranca	340	528	Hidroeléctrica del Tormentes... ..	Puente Congosto	I	5	150	50-T	5
Casas del Conde (Las)	Casas del Conde (Las)	523	527	Hidroeléctrica de Río Francia, S. A.	Sequeros	I	10	133	50-T	10
Casillas de Flores ...	Casillas de Flores...	954	550	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	I	10	120	50-T	10
Castellanos de Moriscos	Castellanos de Moriscos	496	452	Electra de Salamanca ...	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	I	10	230	50-T	10

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes...				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase	
Castellanos de Villiquera	Castellanos de Villiquera	241	452	Carlos Valle.-(Dist. de Electra de Salamanca, S. A.)	Salamanca. - Gran Capitán	1	5	220/127	50-T	5
Castillejo de Azaba.	Castillejo de Azaba.	202	550	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	5	220/127	50-T	5
Castillejo de Dos Casas	Castillejo de Dos Casas	276	500	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	3	225/120	50-T	3
Castillejo de Martín Viejo	Castillejo de Martín Viejo	721	500	No hay suministro						
Castraz	Castraz	102	501	Lorenzo Rodríguez Marcos... ..	Ciudad-Rodríguez	2	10.20	220/127	50-T	30
	Sepúlveda (finca) ...	17	501	Idem	Idem	1	15	220/127	50-T	15
	Castillejo (finca) ...		501	Idem	Idem	1	25	220/127	50-T	25
	Pedraza (finca)... ..	14	501	Idem	Idem	1	25	220/127	50-T	25
Cepeda	Cepeda	1.244	552	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros	1	15	130	50-T	15
Cereceda de la Sierra	Cereceda de la Sierra	466	527	Idem	Idem	1	5	125	50-T	5
Cerezal de Peñahorcada	Cerezal de Peñahorcada	463	449	La Unión.-José P. Fernández.-(Dist. de Hidroeléctrica del Agueda)	Barruecopardo	1	15	220/127	50-T	15
Cerralbo	Cerralbo	660	475	No hay suministro						
Cerro (El)	Cerro (El)	864								
	Valdelamatanza... ..	358	575	Electro María	Montemayor del Río ...	1	7	126	50-T	7
Cespedosa	Cespedosa	1.537	528	Ramón Martín. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Cespedosa	1	15	230/133	50-T	15
	Servicios Subcentral.		528	Hidroeléctrica Navarra	Bilbao.-Gran Vía, 12 ...	1	10	220/127	50-T	10
Cilleros de la Bastida	Cilleros de la Bastida	198	527	No hay suministro						
Cilleros el Hondo ...	Cilleros el Hondo.	185	478	No hay suministro... ..						
Cipérez	Cipérez	1.014	476	Herederos de Primitivo García	El Cubo de Don Sancho.	1	7,5	220/127	50-T	7,5
	Moralita (La)	107		No hay suministro... ..						
	San Cristobalejo (finca)	4	476	Herederos de Primitivo García	El Cubo de Don Sancho	1	2	220/127	50-T	2
	San Cristóbal de los Mochuelos (finca).	14	476	Idem	Idem	1	2	220/127	50-T	2
Ciudad Rodrigo ...	Bocacara... ..	400		No hay suministro... ..						
	Ciudad Rodrigo... ..	7.832	525	Hidroeléctrica del Agueda	Villavieja de Yeltes ...	4	2 X 60 30.12,5	225/130	50-T	162,5
	I. (Fca. Curtidos)... ..	3.464	525	Idem... ..	Idem... ..	1	15	120	50-T	15
	Id. (Fca. Harinas)... ..		525	Idem... ..	Idem	1	50	220/127	50-T	50

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA		CENTROS DE CONSUMO				
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
	Id. (Fca. de Ase- rrar)		525	Hidroeléctrica del Ague- da, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	I	30	230/133	50-T	30
						I	30	220/127	50-T	30
						I	11	220/127	50-T	11
	Valdecarpinteros ...	113		No hay suministro...						
Coca de Alba	Coca de Alba	255	479	Alonso Marcos, S. A.	Salamanca-General Mo- la, 71	I	15	220/127	50-T	5
Colmenar de Monte- mayor	Colmenar de Monte- mayor	779	552	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Ca- lles, 71	I	10	220/127	50-T	10
Cordovilla	Cordovilla	327	479	Herederos de Telesforo Redero Marcos ...	Huerta	I	5	110	50-T	5
Corporario	Corporario	263		La Unión...	Barruecopardo	En baja tensión desde Aldeadávila de la Rivera.				
Cristóbal... ..	Cristóbal	819	552	Manuel Martín y Fer- mín Andrino. - (Dist. Santiago S. Nieto. - Hidroeléctrica Colme- nar)	Valdefuentes	I	5	110	50-M	5
Cubo de Don Sancho, (El)	Cubo de Don San- cho (El)	882	476	Herederos de Primitivo García	El Cubo de Don Sancho.	I	7,5	220/127	50-T	7,5
	Tres Cuartos del Cubo		476	Idem	Idem	I	2	220/127	50-T	2
	Villoria de Buena- madre (finca)... ..	26	501	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalí- mo Franco, 23	I	10	220/127	50-T	10
Chagarcía Mediane- ro	Chagarcía Mediane- ro	322	529	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalí- simo Franco, 23	I	10	230/133	50-T	10
Dios le Guarde... ..	Dios le Guarde	311	526	Herederos de Carlos Rodríguez... ..	Moraverdes	I	3	220/127	50-T	3
Doñinos de Ledes- ma	Doñinos de Ledes- ma	146	450	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalí- simo Franco	I	3	220/127	50-T	3
	Zafrón	125	450	Idem	Idem	I	2	125	50-M	2
Doñinos de Sala- manca	Doñinos de Sala- manca	474	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalí- simo Franco, 23	I	5	231,5/133	50-T	5
Ejeme	Ejeme	204	503	No hay suministro...						
Encina (La)	Encina (La)... ..	529	550	Idem						
Encina de San Sil- vestre	Encina de San Sil- vestre	423	451	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalí- simo Franco	I	3	220/127	50-T	3
Encinas de Abajo ...	Encinas de Abajo...	462	479	Herederos de Telesforo Redero	Huerta	I	5	110	50-T	5
Encinas de Arriba...	Encinas de Arriba...	283	503	No hay suministro...						

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
Encinasola de los Comendadores ...	Encinasola de los Comendadores ...	584	449	No hay suministro...						
Endrinal... ..	Casas de Monleón...	130		Idem						
	Endrinal	628	528	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto	1	5	130	50-T	5
Escorial de la Sierra	Escorial de la Sierra	773	527	No hay suministro...						
Espadaña... ..	Espadaña... ..	291	450	Idem						
Espeja	Espeja	889	525	Baldomero Martín, - (Dist. de Hidroeléctrica del Agueda, Sociedad Anónima) ...	Espeja	1	35	120	50-T	35
	Valdelagua (finca)...	4	525	Hodrieléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	3	220/127	50-T	3
Espino de la Orbada	Espino de la Orbada...	683	453	Agapito Valle, - (Dist. de Alonso Marcos, S. A.)	Espino de la Orbada ...	1	15	127	50-T	15
Florida de Liébana...	Florida de Liébana...	467	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	4	115	50-T	4
	Villaselva	18	452	Idem	Idem	1	2	220/127	50-T	2
	Burrinas (finca) ...	4	452	Idem	Idem	1	7,5	220/127	50-T	7,5
Forfoleda	Forfoleda	374	452	Idem	Idem	1	3	125	50-T	3
Frades de la Sierra...	Frades de la Sierra...	701	528	Idem	Idem	1	15	232/134	50-T	15
Fregeneda (La)... ..	Fregeneda (La) ...	1.338	474	La Unión.-José P. Fernández.- (Dist. de Hidroeléctrica del Agueda)	Barruecopardo	1	15	220/110	50-T	15
	Finca los Ponvianes...		474	Idem	Idem	1	3	220/110	50-T	3
	Estación		474	Idem	Idem	1	5	220/110	50-T	5
Fresnedoso	Fresnedoso	408	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima ...	Béjar.-Colón, 2	1	3	120	50-M	3
Fresno-Alhándiga ...	Fresno-Alhándiga ...	336	503	Joaquín Criado Sánchez.- (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - R. Espartero, 19	1	5	125	50-T	5
Fuente de San Esteban (La)	Fuente de San Esteban (La)	1.554	501	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	100	220/127	50-T	100
	Id. Barriada Estación	58	501	Idem	Idem	1	50	220/127	50-T	50
	Id. Estación		501	Idem	Idem	1	10	220/127	50-T	10
	Id. (Fca. de Harinas)... ..		501	Idem	Idem	2	100	220/127	50-T	200
Fuenteguinaldo	Fuenteguinaldo ...	2.143	550	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	20	120	50-T	20
Fuenteliante	Fuenteliante	253	475	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	10	220/127	50-T	10
Fuenterroble de Salvatierra	Fuenterroble de Salvatierra	747	528	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto	1	5	130	50-T	5

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
Fuentes de Béjar ...	Fuentes de Béjar ...	1.147	528	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima ...	Béjar.-Colón, 2 ...	1	14	120	50-B	14
				García y Cascón, S. A.	Puente Congosto ...	1	25	130	50-T	25
Fuentes de Oñoro ...	Fuentes de Oñoro ...	743	525	Baldomero Martín. - (Dist. de Hidroeléctrica del Agueda, Sociedad Anónima) ...	Espeja ...	1	5	120	50-T	5
	Colonia de la Estación ...	414	525	Idem ...	Idem ...	1	10	120	50-T	10
Gajates ...	Gajates ...	618	504	La Teresiana.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Gajates ...	1	15	120	50-T	15
	Galleguillos ...	133	504	Idem ...	Idem ...	1	5	220/127	50-T	5
	Valeros (finca) ...	4	504	Idem ...	Idem ...	1	30	220/127	50-T	30
Galindo y Perahuy.	Galindo y Perahuy.	196		No hay suministro...						
Galinduste ...	Galinduste ...	1.226	529	Higinio López. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Galinduste... ..	1	20	230/130	50-T	20
Galisancho ...	Galisancho... ..	226	503	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	3	210/110	50-T	3
Gallegos de Argañán ...	Gallegos de Argañán... ..	1.158	525	Hidroeléctrica del Agueda, S. A. ...	Villavieja de Yeltes ...	2	25	225/120	50-T	50
	Id. (Particular)... ..		525	Idem ...	Idem ...	1	25	220/127	50-T	25
Gallegos de Solmiron ...	Gallegos de Solmiron ...	990	529	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto ...	1	15	130	50-T	15
Garcibuey ...	Garcibuey ...	609	527	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	10	135	50-T	10
Garcihernández...	Garcihernández...	698	479	Joaquín Sánchez López. (Dist. de Alonso Marcos, S. A.)... ..	Garcihernández... ..	1	25	230/133	50-T	25
	Lurda... ..	150	479	Idem ...	Idem... ..	1	2	120	50-M	2
Garcirrey ...	Garcirrey... ..	384	477	No hay suministro...						
Gejo de los Reyes (El) ...	Gejo de los Reyes (El) ...	235	450	Lorenzo Simón Inés ...	Villaseca de los Reyes	1	5	220/127	50-T	5
Gejuelo del Barro...	Gejuelo del Barro.	120	451	No hay suministro...						
Golpejas... ..	Golpejas ...	416	477	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - Generalísimo Franco... ..	2	5-3	220/127	50-T	8
	Riegos ...		477	Idem ...	Idem... ..	1	5	220/127	50-T	5
Gomecello ...	Gomecello ...	655	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	2	10	230/127	50-T	20
	Fca. de Harinas ...		452	Idem ...	Idem ...	1	125	230/127	50-T	125
	Idem ...		452	Idem ...	Idem ...	1	40	220/127	50-T	40
Grandes ...	Grandes ...	108	476	No hay suministro...						
Guadramiro ...	Guadramiro ...	594	450	Idem ...						
Guijo de Avila ...	Guijo de Avila ...	491	528	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima ...	Béjar. - Colón, 2 ...	1	5	120	50-M	5

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A....	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
Guijuelo	Guijuelo	2.528	528	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima...	Béjar.-Colón, 2	I	40	120	50-B	66
						I	14			
						I	12			
Herguijuela de Ciudad Rodrigo	Cespedosa de Agadones	207	550	García y Cascón, S. A	Puente Congosto... ..	I	25	130	50-T	25
	Herguijuela de Ciudad Rodrigo	248	550	Sin suministro						
			551	Idem						
Herguijuela de la Sierra	Herguijuela de la Sierra	597	552	Hidroeléctrica de Río Francia	Sequeros... ..	I	10	139	50-T	10
Herguijuela del Campo	Alberguería de Herguijuela	114		Sin suministro						
	Herguijuela del Campo	262	527	Idem						
	Santo Domingo de Herguijuela	217	527	Electra de Valero	Valero... ..	I	2,5	220/127	50-T	2,5
Hinojosa de Duero.	Hinojosa de Duero	1.701	475	La Unión.-José P. Fernández.- (Dist. de Hidroeléctrica del Agueda)	Barruecopardo... ..	I	25	220/110	50-T	25
Horcajo de Montemayor	Horcajo de Montemayor	576	552	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada - Cuatro Calles... ..	I	7	220/127	50-T	7
Horcajo-Medianero.	Horcajo-Medianero.	1.969	529	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	I	15	220/127	50-T	15
Hoya (La)	Hoya (La)	199	553	No hay suministro... ..						
Huerta	Huerta	454	479	Herederos de Telesforo Redero Marcos	Huerta... ..	I	5	110	50-T	5
Iruelos	Iruelos	297	450	No hay suministro... ..						
Ituero de Azaba ...	Ituero de Azaba ...	446	550	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	I	10	220/127	50-T	10
Juzbado	Juzbado	252	451	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	I	10	230/133	50-T	10
Lagunilla... ..	Lagunilla	1.822	575	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada - Cuatro Calles, 7... ..	I	10	220/127	50-T	10
				Nicolás Domínguez ...	Lagunilla... ..	I	15	220/127	50-T	15
				Electro María	Montemayor del Río ...	I	7	126	50-T	7
Larrodrigo	Larrodrigo	535	504	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	I	30	228	50-T	30
Ledesma	Ledesma	2.783	451	Idem	Idem... ..	I	10	230/130	50-T	130
						I	20			
						2	50			
	Frades el Viejo (finca)	19	451	Idem... ..	Idem	I	30	220/127	50-T	30
Ledrada	Ledrada	1.011	553	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada - Cuatro Calles, 7... ..	I	20	220/127	50-T	20
Linares de Río Frío.	Linares de Río Frío.	1.629	527	Electra de Valero	Valero... ..	I	10	220/127	50-T	10
Lumbrales	Lumbrales	3.062	475	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	I	20	220/127	50-T	20
	Fábrica de Harinas.		475	Idem	Idem... ..	I	35	220/127	50-T	35

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
	Fca. de Harinas ...		475	Hidroeléctrica del Agueda, S. A....	Villavieja de Yeltes ...	I	60	220/127	50-T	50
	Mining Power ...		475	Idem ...	Idem ...	I	100	220/127	50-T	100
Macotera ...	Macotera... ..	3.431	504	Viuda de Manuel Domínguez-(P. y D. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Macotera... ..	I	20	220/127	50-T	20
Machacón ...	Machacón	334	479	Gregorio Rodríguez Polo... ..	Villagonzalo de Tormes.	I	4	110	50-T	4
	Francos (Dehesa) ...	23	479	Idem ...	Idem... ..	I	5	110	50-M	5
Madroñal... ..	Madroñal... ..	260	552	Hidroeléctrica de Río Francia ...	Sequeros... ..	I	10	130	50-T	10
Maíllo (El) ...	Maíllo (El)	851	527	Herederos de Angel del Canto ...	El Maíllo... ..	I	8	220/105	50-T	8
Malpartida ...	Malpartida	540	504	Cayetano Valverde Polo. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Alaraz... ..	I	5	220/127	50-T	5
Mancera de Abajo...	Mancera de Abajo.	886	479	Jesús *Martín Nieto. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Salmoral... ..	I	5	120	50-T	5
Manzano (El) ...	Manzano (El)	314	423	No hay suministro... ..						
Martiago ...	Martiago	1.053	551	Hijos de José Oreja Elvira ...	Martiago... ..			125	40-T	2
Martinamor ...	Martinamor.. ..	213	503	No hay suministro... ..						
Martín de Yeltes ...	Martín de Yeltes ...	997	501	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	I	20	230/131	50-T	20
Masueco ...	Masueco	995	422	La Unión.-José P. Fernández.-(Dist. de Hidroeléctrica del Agueda) ...	Barruecopardo... ..	I	8	220/127	50-T	8
Mata de Armuña (La) ...	Mata de Armuña (La)	289	452	No hay suministro... ..						
Mata de Ledesma (La) ...	Mata de Ledesma (La)	391	451	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - Generalísimo Franco... ..	I	3	220/127	50-T	3
Matilla de los Caños del Río... ..	Matilla de los Caños del Río	1.045	502	Industrias de Robliza, S. A. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - San Pablo, 68... ..	I	30	220/127	50-T	30
	Finca Graciliano Pérez Tabernero ...	29	502	Idem ...	Idem... ..	I	10	220/127	50-T	10
Maya (La) ...	Maya (La)	312	503	Carlos Moreta ...	Montejo... ..	I	7	110	50-M	7
Membríbe ...	Membríbe	237								
	Navagallega... ..	132	503	Electra de Salamanca	Salamanca. - Generalísimo Franco... ..	I	5	227/131	50-T	5
Mieza... ..	Mieza	981	449	La Unión.-José P. Fernández.-(Dist. de Hidroeléctrica del Agueda) ...	Barruecopardo... ..	I	8	220/127	50-T	8
	Fca. de Harinas ...		449	Idem ...	Idem... ..	I	25	220/127	50-T	25
Milano ...	Milano	489	449	No hay suministro... ..						
Miranda de Azán ...	Miranda de Azán ...	165	478	Idem ...						

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
Miranda del Castañar	Miranda del Castañar	1.640	552	Hidroeléctrica de Río Francia	Sequeros... ..	1	20	130	50-T	20
Mogarraz	Mogarraz... ..	969	552	Idem... ..	Idem... ..	1	15	130	50-T	15
Molinillo... ..	Molinillo... ..	246	552	Manuel Martín y Fermín Andrino. - (Dist. de Santiago S. Nieto).	Valdefuentes... ..	1	5	110	50-M	5
Monforte de la Sierra	Monforte de la Sierra	368	552	Hidroeléctrica de Río Francia	Sequeros... ..	1	5	125	50-T	5
Monleón	Monleón	415	528	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto	1	5	130	50-T	5
Monleras... ..	Monleras	625	423	Lorenzo Simón Inés ...	Villaseca de los Reyes.	1	15	220/127	50-T	15
Monsagro	Monsagro	461	526	Martín Domínguez...	Monsagro... ..	1	15	220/127	50-T	15
Montejo... ..	Montejo	618	528	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	10	230/133	50-T	10
Montemayor del Río	Montemayor del Río	838	552	Electro María	Montemayor del Río...	1	8	126	50-T	8
Monterrubio de Armuña	Monterrubio de Armuña	193	452	Eulogio González Cuito. (Dist. de Electra de Salamanca)	Villares de la Reina ...			220/127	50-T	Abastecido por el transformador de Villares
Monterrubio de la Sierra... ..	Monterrubio de la Sierra... ..	420	503	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	5	130	50-T	5
Morasverdes... ..	Morasverdes... ..	746	526	Herederos de Carlos Rodríguez	Morasverdes... ..	1	15	220/127	50-T	15
Morille	Morille	664	503	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco... ..	1	30	220/127	50-T	30
Morifiño	Morifiño... ..	357	479	Agustín Palomero Cortés.-(Dist. de Alonso Marcos, S. A.)	Babilafuente... ..			220/120	50-T	Abastecido por el transformador de Babilafuente.
Moriscos	Moriscos... ..	256		Alejandro Escudero, - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Castellanos de Moriscos... ..	1	10	120	50-T	10
Moronta	Moronta	166	476	No hay suministro...						
	Escuernavacas	222		Idem						
Mozarvez	Mozárvez	409	478	Tomás Marcos Escribano.-(P. y D. de Hidroeléctrica Navarra).	Salamanca. - P.º Carmelitas... ..	1	5,5	220/127	50-T	5,5
Muñoz	Muñoz	338	501	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	10	230/133	50-T	10
Narros de Matalayegua	Cortos de la Sierra.	127		No hay suministro...						
	Narros de Matalayegua	386	502	Idem						
	Iñigo (finca)... ..	34		Electra de Salamanca, S. A.	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	30	220/127	50-T	30
Navacarros	Navacarros	386	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar. - Colón, 2... ..	1	4,5	220/127	50-T	4,5
Nava de Béjar	Nava de Béjar	559	553	Idem	Idem... ..	1	5	120	50-B	5

TERMINOS MUNICIPALES			EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO			
NOMBRE DE LA CABA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
Nava de Francia ...	Nava de Francia ...	339	527	Hidroeléctrica de Río Francia...	Sequeros...	1	5	125	50-T	5
Nava de Sotrobal ...	Nava de Sotrobal ...	484	479	Alonso Marcos, S. A.	Salamanca - Av. General Mola, 71...	1	5	220/127	50-T	5
Navales ...	Navales ...	531	504	Baltasar Gómez Rodríguez.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Valdecarros...	1	3	220/127	50-T	3
Navalmoral de Béjar ...	Navalmoral de Béjar ...	362	553	Electricista Bejarana. - Ayuntamiento de Béjar ...	Béjar. - Plaza Mayor...	1	3	110	50-M	3
Navamorales ...	Navamorales ...	784	554	García y Cascón, S. A.	Puente del Congosto ...	1	5	130	50-T	5
Navarredonda de la Rinconada ...	Navarredonda de la Rinconada...	722	527	No hay suministro...						
Navarredonda de Salvatierra ...	Navarredonda de Salvatierra ...	231	528	Idem ...						
Navasfrías ...	Navasfrías ...	1.390	573	José Seijo Lozano ...	Navasfrías...	1	2	120	50-M	2
Negrilla de Palencia ...	Negrilla de Palencia ...	277	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23...	1	10	230/133	50-T	10
Olmedo de Camaces.	Olmedo de Camaces.	507	475	Hidroeléctrica del Aguada, S. A. ...	Villavieja de Yeltes ...	1	10	220/127	50-T	10
Orbada (La) ...	Orbada (La)...	329	453	Fidel Almaraz. - (Dist. de Electra de Salamanca) ...	La Orbada-La Raqueta	2	30-5	220/127	50-T	35
	Villanueva de los Pavones ...	155		No hay suministro...						
Pajares de la Laguna ...	Pajares de La Laguna ...	333	453	Viuda de Diego Martín Veloz.-(Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca...	1	5	220/127	50-T	5
Palacios del Arzobispo ...	Palacios del Arzobispo ...	569	451	No hay suministro...						
		424								
Palacios de Salvatierra ...	Palacios de Salvatierra ...	315	528	Idem ...						
Palaciosrubios ...	Palaciosrubios ...	791	453	Ramón Laporta Girón.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.)	Cantalapiedra ...	1	5	125	50-T	5
Palencia de Negrilla.	Palencia de Negrilla.	556	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23...	1	20	230/133	50-T	20
Palomares ...	Palomares ...	227	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima ...	Béjar. - Colón, 2...	1	1	220/127	50-T	1
	Casablanca ...	15	553	Idem ...	Idem...	1	5	120	50-B	5
Parada de Arriba...	Parada de Arriba ...	527	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca - Generalísimo Franco, 23...	1	3	115	50-T	3
Parada de Rubiales.	Parada de Rubiales.	946	453	Fidel Almaraz. - (Dist. de Electra de Salamanca)...	La Orbada-La Raqueta. ...	1	10	220/127	50-T	10
Paradinas de San Juan ...	Paradinas de San Juan ...	869	480	Electra de Paradinas. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Paradinas de San Juan.	1	25	90	50-T	25

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA		CENTROS DE CONSUMO				
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores.....	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
Pastores	Pastores	265	526	No hay suministro...						
Payo (El)	Payo (El)	1.205	573	Juan Manuel Domínguez... ..	El Payo... ..	1	15	220/127	50-T	15
Pedraza de Alba ...	Pedraza de Alba ...	488	504	La Teresiana.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Gajates... ..	1	15	220/127	50-T	15
Pedrosillo de Alba...	Pedrosillo de Alba...	425	504	Cipriano Sánchez Ramos.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Aldeaseca... ..	1	7	220/127	50-T	7
	Turra de Alba	135		No hay suministro...						
Pedrosillo de los Aires	Pedrosillo de los Aires	760	503	Joaquín Criado Sánchez. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca, - Rector Esperabe, 19... ..	1	10	125	50-T	10
	Molino		503	Idem	Idem... ..	1	15	220/127	50-T	15
Pedrosillo el Ralo ...	Pedrosillo el Ralo...	411	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	10	230/133	50-T	10
	Molino harinero ...		452	Idem... ..	Idem	1	50	230/133	50-T	50
Pedroso de la Armuña (El)	Pedroso de la Armuña (El)	676	453	Agapito Valle.-(Dist. de Alonso Marcos, S. A.)	Espino de la Orbada...	1	5	125	50-T	5
Pelabravo	Pelabravo	321	478	Tomás Marcos Escribano.-(P. y D. de Hidroeléctrica Navarra) ...	Salamanca. - P.º Carmelitas... ..	1	5,5	120	50-T	5,5
Pelarrodriíguez ...	Pelarrodriíguez ...	315	476	No hay suministro...						
Pe'ayos	Pelayos	370	528	Carlos Moreta	Montejo... ..	1	5	110	50-M	5
Pelilla	Pelilla	37	424	No hay suministro...						
	Dehesa de Estacas...	29	424	Lorenzo Simón Inés ...	Villaseca de los Reyes.	1	7	130	50-I	7
Peña (La)	Peña (La)	400	422 423	No hay suministro...						
Peñacabellera	Peñacabellera	518	552	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar. - Colón, 2... ..	1	7	110	50-B	7
Peñaparda	Peñaparda	1.253	573	Nicolás García Rodríguez	Peñaparda... ..	1	10	125	50-T	10
Peñaranda de Bracamonte	Peñaranda de Bracamonte	3.931	479	Hidroeléctrica Navarra.	Bilbao. - Gran Vía, 12	1 1 3 1	80 20 50 240	220/127	50-T	490
				Alonso Marcos, S. A.	Salamanca. - General Mola, 71... ..	1	100	220/127	50-T	100
Peñarandilla... ..	Peñarandilla... ..	513	479	Joaquín Sánchez López. (Dist. de Alonso Marcos, S. A.)... ..	Garcihernández... ..	1	3	127	50-M	3
Peralejos de Abajo.	Peralejos de Abajo.	672	450	Herederos de Primitivo García	El Cubo de Don Sancho... ..	1	7,5	220/127	50-T	7,5
Peralejos de Arriba.	Peralejos de Arriba.	262	450	Idem... ..	Idem... ..	1	4	220/127	50-T	4
Pereña	Pereña	1.189	422 423	Zacarías Recio de Dios (Dist. de Eléctrica del Tormes, S. A.)	Salamanca. - Eras, 1... ..	1	7,5	220/127	50-T	7,5

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
Peromingo	Peromingo	553	553	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Calles, 7... ..	I	10	220/127	50-T	10
Pinedas	Pinedas	433	552	No hay suministro...						
Pino de Tormes (El)	Pino de Tormes (El)	202	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	I	20	220/127	50-T	20
	Palacio de los Ovalle			Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco	I	25	220/127	50-T	25
Pitiegua	Pitiegua	476	453	Viuda de Diego Martín Veloz.-(Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Gran Capitán... ..	I	5	220/127	50-T	5
Pizarral	Pizarral	227	528	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	I	10	230/137	50-T	10
	Molino		528	Idem	Idem... ..	I	30	220/127	50-T	30
Poveda de las Cintas	Poveda de las Cintas	565	453	Manuel Zapatero	Poveda de las Cintas...	I	10	220/127	50-T	10
Pozos de Hinojo ...	Pozos de Hinojo ...	207	478	No hay suministro...						
Puebla de Azaba ...	Puebla de Azaba ...	467	550	Idem						
Puebla de San Medel	Puebla de San Medel	238	528	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Calles, 7... ..	I	3	220/127	50-T	3
Puebla de Yeltes ...	Puebla de Yeltes ...	474	527	Herederos de Angel del Canto	El Maíllo... ..	I	7	220/127	50-T	7
Puente del Congosto	Puente del Congosto	726	553	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto	I	5	130	50-T	5
Puertas	Puertas	69	450	No hay suministro...						
	Groo (El)	111		Idem						
	Cerezal de Puertas.	109		Idem						
	Manceras... ..	146		Idem						
Puerto de Béjar ...	Puerto de Béjar ...	1.019	553	Pedro Muñoz Blázquez.	Puerto de Béjar... ..	3	15	300/150	50-T	45
				Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar. - Colón, 2... ..	I	20	110	50-B	20
Puerto Seguro ...	Puerto Seguro ...	574	500	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	I	10	220/127	50-T	10
Rágama	Rágama	651	480	Electra de Paradinas. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Paradinas de San Juan.	I	7,5	90	50-T	7,5
Redonda (La) ...	Redonda (La) ...	340	475	Tomás Olivera Malmierca.-(Dist. de Hidroeléctrica del Agueda, S. A.)	Sobradillo... ..	I	16,5	120	50-T	16,5
Retortillo	Retortillo... ..	575	501	Ceferino Rodríguez. - (Dist. de Electra de Salamanca, S. A.) ...	Ciudad Rodrigo... ..	I	5	220/127	50-T	5
	La Nava (finca) ...		501	Idem... ..	Idem	3	3-10-15	220/127	50-T	28
	Baños de Retortillo.	9	501	Idem... ..	Idem	I	10	220/127	50-T	10
	El Collado (finca)...		501	Idem	Idem... ..	I	20	220/127	50-T	20

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hojas del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
Rinconada de la Sierra (La)	Rinconada de la Sierra (La)	413	527	No hay suministro...						
Robleda	Robleda	1.302	550	Desiderio Merchán ..	Robleda... ..			115	C	13,5
Robliza de Cojos ...	Robliza de Cojos ...	432	477	Industrias de Robliza, S. A.-(Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - San Pablo, 68... ..	1	5	220/127	50-T	5
	Fábricas de Harinas.	11	477	Idem	Idem... ..	1	85	220/127	50-T	85
	San Fernando		477	Idem	Idem... ..	1	3	220/127	50-T	3
Rollán	Rollán	939	447	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7	1	20	220/127	50-T	20
Saelices el Chico ...	Saelices el Chico ...	523	500	No hay suministro...						
Sagrada (La)	La Sagrada	218	5 2	Idem... ..						
Salamanca	Arrabal del Puente.	1.643	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	100	220/127	50-T	100
	Cuesta de las Perdices	84	478	Idem	Idem... ..	1	10	220/127	50-T	10
	Pizarrales (Los) ...	1.419	478	Idem	Idem... ..	1	60	220/127	50-T	60
	Puente de Ladrillo...	96	478	Idem	Idem... ..	1	10	220/127	50-T	10
	Salamanca	43.012	478	Idem	Idem... ..	15	150	220/127	50-T	2.655
						2	160	220/127	50-T	
						1	85	220/127	50-T	
								300	C	185
	Servicios auxiliares.									
	Subprincipal... ..		478	Idem	Idem... ..	2	35	220/127	50-T	70
	Casablanca		478	Idem	Idem... ..	1	60	220/127	50-T	60
	El Marín		478	Idem	Idem... ..	1	20	220/127	50-T	20
	Huerta Otea... ..		478	Idem	Idem... ..	1	10	220/127	50-T	10
	Aguas Ayuntamiento		478	Idem	Idem... ..	1	300	500/290	50-T	390
						2	50-40	220/127	50-T	
	Instituto Higiene ...		478	Idem	Idem... ..	1	50	220/127	50-T	50
	Fábrica Capdevila ...		478	Idem	Idem... ..	1	60	220/127	50-T	60
	Fábrica Olivera... ..		478	Idem	Idem... ..	1	120	220/127	50-T	120
	Fábrica Mirat		478	Idem... ..	Idem	1	200/50	220/127	50-T	300
Saldeana... ..	Saldeana	322	449	No hay suministro...						
Salmoral	Salmoral y Molino...	1.206	504	Jesús Martín.-(Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Salmoral... ..	1	15	120	50-T	15
Salvatierra de Tormes	Salvatierra de Tormes	745	528	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	10	230/133	50-T	10
	Idem... ..			Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar. - Colón, 2... ..	1	5	120	50-M	5
	Id. Molino			Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	30	230	50-T	10

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....	
San Cristóbal de la Cuesta	San Cristóbal de la Cuesta	444	452	Alejandro Escudero, - Dist. de Electra de Salamanca)	Castellanos de Moriscos... ..	1	5	120	50-T	5
Sancti-Spiritus	Sancti-Spiritus	1.340	501	Lorenzo Rodríguez Marcos... ..	Ciudad Rodrigo... ..	1	10	220/127	50-T	10
	Id. Molino	6	501	Idem	Idem... ..	1	25	220/127	50-T	25
	Fuenterroble (finca).	63	501	Idem	Idem... ..	1	25	220/127	50-T	25
Sanchón de la Ribera	Sanchón de la Ribera... ..	341	450	No hay suministro... ..						
	Carrasco	137	450	Idem						
Sanchón de la Sagrada	Sanchón de la Sagrada	174	502	Idem						
Sanchotello	Sanchotello	791	553	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada... ..	1	3	220/127	50-T	3
Sando	Sando	506	477	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7... ..	1	4	220/127	50-T	4
	Cabeza de Diego Gómez	100		No hay suministro... ..						
San Esteban de la Sierra	San Esteban de la Sierra	1.141	527	Juan Francisco Montero y Cía. - (Dist. de Santiago Sánchez Nieto)	San Esteban de la Sierra... ..	1	15	220/127	50-T	15
				Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	15	135	50-T	15
	Molino harinero ...		527	Idem	Idem... ..	1	30	135	50-T	30
San Felices de los Gallegos	San Felices de los Gallegos	1.471	475	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	15	220/127	50-T	15
	Id. Molino		475	Idem	Idem... ..	1	7,5	220/127	50-T	7,5
San Martín del Castañar	San Martín del Castañar	834	527	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	10	130	50-T	10
San Miguel de Valero	San Miguel de Valero	994	527	Electra de Valero	Valero... ..	1	5	220/127	50-T	5
San Morales... ..	San Morales	346	479	Alonso Marcos, S. A.	Idem... ..	En construcción.				
San Muñoz	San Muñoz	977	502	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	10	220/127	50-T	10
	Villa Adelfa (finca).	3	502	Idem	Idem	1	10	220/127	50-T	10
San Pedro del Valle.	Carrascal de Velambélez... ..	114		No hay suministro... ..						
	San Pedro del Valle	253	451	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca).. ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7... ..	1	3	125	50-M	3

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
San Pedro de Rozados	San Pedro de Rozados	639	503	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	5	220/127	50-T	5
	Terrubias (finca)	18	473	Electra de Salamanca. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Idem... ..	1	25	230/133	50-T	25
San Pelayo de Guareña	San Pelayo de Guareña	263	451	Electra de Salamanca ..	Idem... ..	1	2	119	50-T	2
Santa María de Sando	Santa María de Sando	499	477	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7... ..	1	20	220/127	50-T	20
Santa Marta de Tormes... ..	Santa Marta de Tormes... ..	208	478	Tomás Marcos Escribano.-(P. y D. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.)	Salamanca. - P.º Carmelitas... ..	Abastecido desde la central.		220/127	50-T	
Santa Olalla de Yeltes	Santa Olalla de Yeltes	155	501	No hay suministro... ..						
Santiago de la Puebla	Santiago de la Puebla	1.335	504	Viuda de Manuel Domínguez.-(P. y D. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.)	Macotera... ..	1	5	220/127	50-T	5
Santibáñez de Béjar.	Santibáñez de Béjar.	1.956	553	García y Cascón, S. A.	Puente Congosto	1	15	130	50-T	15
Santibáñez de la Sierra	Santibáñez de la Sierra	633	552	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	10	130	50-T	10
	Santa María de los Llanos	139	552	Manuel Martín y Fermín Andrino. (Distribución de Santiago S. Nieto)	Valdefuentes... ..	1	3	110	50-M	3
Santiz	Santiz	599	424	No hay suministro... ..						
Santos (Los)	Santos (Los)	1.732	528	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Calles, 7... ..	1	20	220/127	50-T	20
Sardón de los Frailes	Sardón de los Frailes	286	423	José Pascual Pascual ...	Almendra... ..	En construcción.				
Saucelle	Saucelle	906	449	La Unión.-José P. Fernández.-(Dist. de Hidroeléctrica del Agueda)	Barruecopardo... ..	1	10	220/110	50-T	10
Saugo (El)	Saugo (El)	711	550	No hay suministro... ..						
Sepulcro - Hilario ...	Sepulcro - Hilario ...	931	501	Agustín García Matilla. (Dist. de Hidroeléctrica de Río Francia)	Sepulcro-Hilario	1	15	220/127	50-T	15
Sequeros	Sequeros	790	527	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	20	135	50-T	20
Serradilla del Arroyo	Serradilla del Arroyo	831	526	Antonio Moro Hernández.-(Dist. de Martín Domínguez)	Serradilla del Arroyo... ..	1	15	220/127	50-T	15

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de ha- bitantes.....				Núm. de trans- formadores...	Potencia de ca- da uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y Clase	
	Guadapero	317								
Serradilla del Llano.	Serradilla del Llano.	560	551	Martín Domínguez...	Monsagro... ..	1	10	220/127	50-T	10
Sexmiro	Sexmiro	143	500	No hay suministro...						
Sierpe (La)	Sierpe (La)	130	527 528	Idem						
Siete Iglesias de Tormes... ..	Siete Iglesias de Tormes... ..	176	503	Hidroeléctrica Navarra.	Bilbao. - Gran Vía, 12.	1	5	220/127	50-T	5
Sobradillo	Sobradillo	1.249	475	Tomás Olivera Mal- mierca. - (Dist. de Hi- droeléctrica del Ague- da, S. A.)	Sobradillo... ..	1	18	120	50-T	18
Sorihuela... ..	Sorihuela... ..	735	553	Electra Becedana	Becedas (Avila)... ..	1	7,5	125	50-M	7,5
Sotoserrano	Sotoserrano... ..	778	552	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	10	130	50-T	10
Tabera de Abajo ...	Tabera de Abajo ...	86	477	Industrias de Robliza, S. A (Dist. de Electra de Salamanca, S. A.)	Salamanca. - San Pa- blo, 68... ..	1	5	220/127	50-T	5
	Carreros	30	477	Idem	Idem... ..	1	5	220/127	50-T	5
Tala... (La)	Tala (La)	652	528	Apolinar Ramos Gámez. (Dist. de Electra de Salamanca, S. A.) ...	La Tala... ..	1	5	220/127	50-T	5
Tamames	Tamames	1.649	527	Moisés García Taramo- na.-(Dist. de Hidro- eléctrica de Río Fran- cia)	Tamames... ..	1	30	220/127	50-T	30
Tarazona de Guare- ña	Tarazona de Guare- ña	720	426	Ramón Rodríguez Par- do	Madrid. - Manuel Bece- rra, 16... ..	1	6,5	125	50-M	6,5
Tardáguila	Tardáguila	453	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalí- simo Franco, 23... ..	1	10	230	50-T	10
Tejado (El)	Casillas (Las)	232	553	Alejo García	El Tejado... ..	1	10	220/127	50-T	10
	Magdalena (La)	500								
	Tejado (El)... ..	299								
Tejares	Chamberí... ..	157	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalí- simo Franco, 23... ..	1	100	220/127	50-T	100
	Id. (Coca, S. A.)		478	Idem	Idem... ..	1	75	220/127	50-T	75
	Tejares	870	478	Santiago García Romo. (P. y D. de Electra de Salamanca).. ..	Salamanca. - Calle Za- mora... ..			125	C	15
	Fábrica de José Gar- cía		478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalí- simo Franco, 23... ..	2	80-25	220/127	50-T	105
	Fábrica de Salvador Barba		478	Idem... ..	Idem	1	35	220/127	50-T	35
	Pielas y Lanas, S. A.		478	Idem... ..	Idem... ..	1	60	220	50-T	60
Tejada y Segoyuela.	Tejada y Segoyuela.	286	527	No hay suministro...						
	Segoyuela de los Cornejos	101	527	Idem ..,						
Tenebrón... ..	Tenebrón... ..	387	526	Idem... ..						
Terradillos	Terradillos	297	478	Viuda de Aurelio Moro.	Alba de Tormes - Alca- tar, 1... ..	1	3	220/127	50-T	3

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO			
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.	
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y clase.....		
Topas... ..	Topas... ..	823	452	Tomás Rodríguez Rubio.- (Dist. de Electra de Salamanca)	Alba de Tormes... ..	1	15	220/127	50-T	15	
	Izcala (finca)	60	452	Electra de Salamanca .	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	2	1	150	50-T	2	
Tordillos	Tordillos... ..	856	479	Francisco Domínguez Flores.- (Dist. de Hidroeléctrica Navarra. S. A.)	Macotera... ..	1	15	220/127	50-T	15	
Tornadizo (El)... ..	Tornadizo (El)	316	527	No hay suministro... ..							
Torres... (Las)	Torres (Las)	216	478	Idem							
Torresmenudas	Torresmenudas	354	452	Electra de Salamanca .	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	3	123	50-T	3	
Trabanca	Trabanca y Molino.	448	423	José Pascual Pascual. - (Dist. de S. A. Eléctrica del Tormes)	Almendra... ..	1	15	220/127	50-T	15	
Tremedal de Tormes	Tremedal de Tormes	86	451	No hay suministro... ..							
Valdecarios	Valdecarros	1.022	504	Baltasar Gómez Rodríguez.- (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Valdecarros... ..	1	25	220	50-T	25	
Valdefuentes de Sangusín	Valdefuentes de Sangusín	925	553	Manuel Martín y Fermín Andrino. - (Dist. de Santiago S. Nieto.- Hidroeléctrica de Colmenar)	Valdefuentes... ..	1	5	220/127	50-T	5	
	Molino		553	Idem	Idem... ..	1	15	220/127	50-T	15	
Valdehijaderos	Valdehijaderos	372	553	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Calles, 7... ..	1	3	220/127	50-T	3	
Valdelacasa	Valdelacasa	725		Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Calles, 7... ..	1	7	220/127	50-T	7	
Valdelageve... ..	Valdelageve	243	552	Idem	Idem	1	3	220/127	50-T	3	
Valdelosa... ..	Valdelosa	853	425	Electra de Salamanca .	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	4	115	50-T	4	
Valdemierque	Valdemierque	199	503	No hay suministro... ..							
Valderrodrigo	Valderrodrigo	381	450	Idem							
Valdunciel	Valdunciel	192	452	Idem							
Valero	Valero	679	527	Electra de Valero	Valero... ..	1	2,5	220/127	50-T	2,5	
Valsalabroso... ..	Uces (Las)	269	450	No hay suministro... ..							
	Valsalabroso... ..	285	450	Idem							
Valverde de Valdela- casa... ..	Valverde de Valdela- casa.	300	553	Santiago Sánchez Nieto.	Ledrada. - Cuatro Calles, 7... ..	1	3	220/127	50-T	3	
Valverdón	Valverdón	332	452	Electra de Salamanca .	Salamanca. - Generalísimo Franco... ..	1	3	120	50-T	3	
	Zorita de Tormes ...	30	452	Idem... ..	Idem	1	15	220/127	50-T	15	
Vallejera de Ríofrío	Vallejera de Ríofrío.	264	553	Eléctricas Reunidas, Sociedad Anónima	Béjar. - Colón, 2... ..	1	5	120	50-B	5	
	Hijos de José Martín		553	Idem	Idem... ..	1	10	120	50-B	10	
Vecinos	Vecinos	590	502	No hay suministro... ..							

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en períodos y clase.....	
Vega de Tirados ...	Baños de Ledesma...	26	451	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7... ..	1	20	125	50-B	20
	Tirados de la Vega.	49	451	Idem	Idem... ..	1	3	220/127	50-T	3
	Vega de Tirados ...	311	451	Idem	Idem... ..	1	3	220/127	50-T	3
Veguillas... (Las) ...	Veguillas... (Las) ...	715	503	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..	1	5	227/131	50-T	5
Vellés (La)	Vellés (La)	1.250	452	Idem	Idem... ..	2	10 12	120 220	50-T	22
Ventosa del Río Almar... ..	Ventosa del Río Almar	489	479	Alonso Marcos, S. A.	Salamanca. - General Mola, 71... ..	1	5	220/127	50-T	5
Vidola (La)	Vidola (La)	388	450	No hay suministro... ..						
Vilvestre	Vilvestre	1.442	449	La Unión.-José P. Fernández.- (Dist. de Hidroeléctrica del Agueda)	Barruecopardo... ..	1	25	220/110	50-T	25
Villaflores	Villaflores	697	553	Ramón Laporta Girón. (Dist. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.) ..	Cantalapiedra... ..	1	5	125	50-T	5
Villagonzalo de Tormes... ..	Carpio - Bernardo ...	130		No hay suministro... ..						
	Villagonzalo de Tormes	145	479	Gregorio Rodríguez Polo	Villagonzalo de Tormes... ..	Abastecido desde la central.		220	50-T	
	Matacán (Aeródromo)		479	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23... ..			200	220/127	50-T 200
Villalba de los Llanos	Villalba de los Llanos	447	502	Industrias de Robliza, S. A.	Salamanca. - San Pablo, 68... ..	1	20	220/127	50-T	20
	Dehesa de Negrillos	14	502	Idem	Idem	1	5	220/127	50-T	5
Villamayor	Villamayor	554	478	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco... ..	1	10	220/127	50-T	10
	El Canto (finca) ...	26	452 478	Idem	Idem... ..	1	3	220/127	50-T	3
Villanueva del Conde	Villanueva del Conde	971	527	Hidroeléctrica de Río Francia... ..	Sequeros... ..	1	10	135	50-T	10
Villar de Ciervo ...	Villar de Ciervo ...	1.142	500	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	2	25-15	225	50-T	40
	Id. (Particular) ...		500	Idem	Idem	1	25	225	50-T	25
Villar de Gallimazo)	Villar de Gallimazo.	587	479	Ciriaco Nieto.- (Dist. de Hidroeléctrica Navarra, S. A.)... ..	Campo de Peñaranda... ..	1	5	220/127	50-T	5
Villar de la Yegua.	Villar de la Yegua.	711	500	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	5	225/120	50-T	5
Villar de Peralonso.	Villar de Peralonso.	807	450	Viuda de Fructuoso Mangas... ..	Villar de Peralonso ...			115	C	4,5
				Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7... ..	En construcción.				

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA		CENTROS DE CONSUMO				
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hojas del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y fase.....	
Villar de Puerco ...	Villar de Puerco ...	215	500	Hidroeléctrica del Agua-da, S. A. ...	Villavieja de Yeltes ...	1	3	225	50-T	3
Villar de Samaniego.	Robledo Hermoso ...	175		No hay suministro...						
	Villar de Samaniego.	235	450	Idem ...						
Villamayor ...	Villamayor ...	406	451	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - Generalí-simo Franco, 7...	1	40	220/127	50-T	40
	Espino de los Doc-tores (finca) ...	31	451	Idem ...	Idem...	1	25	220/127	50-T	25
	Peñamecer (finca) ...	4	451	Idem ...	Idem...	1	10	220/127	50-T	10
	Aldeaseca (finca) ...		451	Idem...	Idem ...	1	10	220/127	50-T	10
Villares de la Reina.	Aldeaseca de Armu-ña ...	133	452	Junta Administradora de la Luz.-(Dist. de Elec-tra de Salamanca) ...	Aldeaseca de Armuña	1	2	150	50-M	2
	Villares de la Reina.	717	452	Eulogio González Curto. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Villares de la Reina ...	1	50	220/127	50-T	50
Villares de Yeltes...	Villares de Yeltes...	426	476	Hidroeléctrica del Agua-da, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	30	220/127	50-T	30
Villarino ...	Villarino ...	1.769	423	Zacarías Recio de Dios.	Salamanca. - Eras, 1...	1	40	220/127	50-T	40
Villarmuerto ...	Villarmuerto..	201	450	No hay suministro...						
	Villargordo ...	131		Idem ...						
Villasbuenas ...	Villasbuenas...	596	449	Idem ...						
	Barreras ...	180		Idem ...						
Villasdardo ...	Villasdardo ...	73	451	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca) ...	Salamanca. - Generalí-simo Franco, 7...	1	2	125	50-M	2
Villaseco de los Ga-mitos ...	Villaseco de los Ga-mitos ...	556	451	Luis Fernández Alonso.	Salamanca. - Generalí-simo Franco, 7...	1	20	220/127	50-T	20
Villaseco de los Re-yes ...	Villaseco de los Re-yes ...	407	451	Lorenzo Simón Inés ...	Villaseca de los Reyes.	1	25	220/127	50-T	25
Villasrubias ...	Villasrubias ...	629	550	Nicolás García Rodrí-guez ...	Peñaparda...	1	5	125	50-T	5
Villaverde de Gua-reña ...	Villaverde de Gua-reña ...	478	452	Viuda de Diego Martín Veloz.-(Dist. de Elec-tra de Salamanca, So-ciedad Anónima)...	Salamanca. - Gran Ca-pitán...	1	5	220/127	50-T	5
	Finca Cañadilla...	17	453	Idem...	Idem ...	1	30	220/127	50-T	30
Villavieja de Yelte.	Villavieja de Yeltes.	2.139	478	Hidroeléctrica del Agua-da, S. A. ...	Villavieja de Yeltes ...	1	35	220	50-T	35
	Estación F. C. ...	40	476	Idem ...	Idem...	1	50	220	50-T	50
Villoria ...	Villoria ...	1.270	479	Ramón Palomero.-(Dis-tribuidor de Alonso Marcos, S. A.) ...	Villoria...	1	35	220/127	50-T	35
	Riegos huerta ...		479	Idem ...	Idem ...	1	10	220/127	50-T	10
Villorueta ...	Villorueta ...	946	453	Idem...	Idem...	1	10	120	50-T	10

TERMINOS MUNICIPALES				EMPRESA DISTRIBUIDORA				CENTROS DE CONSUMO		
NOMBRE DE LA CABEZA DE MUNICIPIO	Entidades de población y centros de consumo que comprende		Núm. hoja del Instituto.	NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	Características de los transformadores		Características de la corriente		Capacidad en K. V. A.
	NOMBRE	Número de habitantes.....				Núm. de transformadores...	Potencia de cada uno en K. V. A.....	Tensión en voltios	Frecuencia en periodos y fase.....	
Vitigudino	Vitigudino	2.211	450	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	100	220/127	50-T	100
	Majuges	186		No hay suministro... ..						
Yecla de Yeltes ...	Yecla de Yeltes... ..	169	476	Hidroeléctrica del Agueda, S. A.	Villavieja de Yeltes ...	1	30	220/127	50-T	30
	Gema... ..	169		No hay suministro... ..						
Zamarra	Zamarra	401	526	Idem						
	Villarejo	125		Idem						
Zamayón	Zamayón... ..	520	452	Electra de Salamanca ..	Salamanca. - Generalísimo Franco, 23	1	20	125	50-T	20
Zarapicos... ..	Zarapicos... ..	164	452	Luis Fernández Alonso. (Dist. de Electra de Salamanca)	Salamanca. - Generalísimo Franco, 7	1	2	125	50-T	2
Zarza de Pumareda (La)	Zarza de Pumareda (La)	534	449	La Unión.-José P. Fernández.- (Dist. de Hidroeléctrica del Agueda)	Barruecopardo... ..	1	3	220/127	50-T	3
Zorita de la Frontera... ..	Zorita de la Frontera... ..	736	453	Electra de Paradinas. - (Dist. de Hidroeléctrica Navarra)	Paradinas de San Juan.	1	7,5	120	50-T	7,5
	Molino		454	Idem... ..		1	25	220/127	50-T	25

CENSO

DE

CENTRALES GENERADORAS, LINEAS DE TRANSPORTE, SUBESTACIONES Y CENTROS DE CONSUMO DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

INDICE

	<u>Páginas</u>
I. Centrales generadoras.....	5
II. Líneas de transporte.....	5
III. Subestaciones.....	6
IV. Estructura del mercado de consumo.....	6
a) Suministros indirectos	6
b) Suministros directos.....	6
c) Centros de consumo	7
d) La población y el mercado de consumo	7
V. Observaciones generales.....	8
VI. <i>Estado 1.º</i> —Empresas con Centrales situadas en la pro- vincia. Características de las Centrales	9
VII. <i>Estado 2.º</i> —Empresas con líneas de transporte de ener- gía eléctrica situadas en la provincia. Característi- cas de las líneas	12
VIII. <i>Estado 3.º</i> —Empresas con subestaciones de transforma- ción, seccionamiento, con convertidores, etc.	24
IX. <i>Estado 4.º</i> —Centros de consumo. Empresas distribuido- ras. Entidades de población con 100 ó más habi- tantes sin suministro	27

PUBLICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

- Publicación núm. 1.—*Informes y Memorias sobre viajes de estudio y asistencia a Congresos y Comisiones en el extranjero realizados durante 1933 por Ingenieros industriales.* (Edición diciembre 1934.)
- Núm. 2.—*Informes y Memorias sobre viajes de estudio y asistencia a Congresos y Comisiones en el extranjero, realizados durante 1934 por Ingenieros industriales.* (Edición mayo 1935.)
- Núm. 3.—*Momento actual de la industria en España, 1934. Monografías industriales.*
Fascículo núm. 1.—*Monografía sobre la Industria Cinematográfica.* (Edición mayo 1935.)
Fascículo núm. 2.—*Monografía sobre la Industria de los Hidrofositos y Productos derivados.* (Edición mayo 1935.)
Fascículo núm. 3.—*Monografía sobre la Industria del Nitrógeno* (Edición mayo 1935.)
- Núm. 4.—*Catálogo de las Publicaciones de los servicios de Industria.* (Edición mayo 1936.)
Avance-Resumen de la labor realizada desde octubre de 1939 a octubre de 1941 por aplicación del Decreto de 8-IX-39, que regula el establecimiento de nuevas industrias. (Edición 1941.)
La política industrial en la nueva España. (Edición 1942.)

Sección de Estadística Industrial

- Publicación núm. 1.—*Censo de Centrales generadoras, líneas de transporte y subestaciones.* (Estadísticas de la Industria Eléctrica.)
Fascículo núm. 19.—*Censo de la provincia de Guadalajara.* (1.^a edición. Marzo de 1935.)
Mapa núm. 19.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Marzo 1935.)
Fascículo núm. 11.—*Censo de la provincia de Cádiz.* (1.^a edición. Marzo 1935.)
Mapa núm. 11.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Marzo 1935.)
Fascículo núm. 41.—*Censo de la provincia de Sevilla.* (1.^a edición. Abril 1935.)
Mapa núm. 41.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Abril 1935.)
Fascículo núm. 18.—*Censo de la provincia de Granada.* (1.^a edición. Septiembre 1935.)
Mapa núm. 18.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Septiembre 1935.)
Fascículo núm. 45.—*Censo de la provincia de Toledo.* (1.^a edición Octubre 1935.)
Mapa núm. 45.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Octubre 1935.)
Fascículo núm. 10.—*Censo de la provincia de Cáceres.* (1.^a edición Enero 1936.)
Mapa núm. 10.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Enero 1936.)
Fascículo núm. 23.—*Censo de la provincia de Jaén.* (1.^a edición. Septiembre 1936.)
Mapa núm. 23.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición Septiembre 1936.)
Fascículo núm. 16.—*Censo de la provincia de Cuenca.* (1.^a edición. Mayo 1937.)
Mapa núm. 16.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Mayo 1937.)
Fascículo núm. 2.—*Censo de la provincia de Albacete.* (1.^a edición. Junio 1937.)
Mapa núm. 2.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Junio 1937.)
Fascículo núm. 30.—*Censo de la provincia de Murcia.* (1.^a edición. Diciembre 1941.)
Mapa núm. 30.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Diciembre 1941.)
Fascículo número 4.—*Censo de la provincia de Almería.* (1.^a edición. Marzo 1942.)
Mapa núm. 4.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Marzo 1942.)
Fascículo núm. 37.—*Censo de la provincia de Salamanca.* (1.^a edición. Enero 1943.)
Mapa núm. 37.—*Mapa de ídem íd.* (1.^a edición. Enero 1943.)
- Publicación núm. 2.—*Estadísticas de la Industria del papel y cartón en 31 de diciembre de 1934.* (1.^a edición. Julio 1935.)
- Publicación núm. 3.—*Estadísticas de la Industria del cemento Portland en 31 de diciembre de 1941.* (1.^a edición. Marzo 1942.)

Consejo de Industria

- Publicación núm. 1.—*Reglamentos orgánicos de los Cuerpos de Ingenieros y Ayudantes Industriales al servicio del Ministerio de Economía Nacional.* (Aprobados por Decreto de 17 de noviembre de 1931. Gaceta del 18.) (Edición diciembre 1931. Agotado.)
- Núm. 2.—*Apuntes para el momento de la Industria Española en 1930.* Dos tomos. (Edición noviembre 1932. Agotado.)
- Núm. 3.—*Guía del Ingeniero Industrial. Disposiciones relativas a las Jefaturas de Industria.* Tomo IV, apéndices 1929, 1930 y 1931.
- Núm. 4.—*Proyecto de Bases para una Legislación de Protección y Auxilio a la Industria,* por D. Francisco de las Cuevas Rey, Ingeniero Industrial. (Primer premio del Concurso de 1933.) (Edición febrero 1934. Agotada.)
- Núm. 5.—*Proyecto de Bases para una Legislación de Protección y Auxilio a la Industria,* por D. Antonio Robert y Robert, Ingeniero Industrial. (Mención honorífica en el Concurso de 1933.) (Edición febrero 1934. Agotada.)
- Núm. 6.—*Proyecto de Bases para una Legislación de Protección y Auxilio a la Industria,* por don Mariano Cacer Gómez y D. José Calvo Minguéz, Ingenieros Industriales. (Mención honorífica en el Concurso de 1933.) (Edición febrero 1934. Agotada.)


- Núm. 7.—*Metales preciosos*. Reglamento de 29 de enero de 1934. (*Gaceta* 2 febrero y datos para su ejecución.) (Índice analítico, diseños de los punzones oficiales y contramarcas.) (Edición marzo 1934.)
- Núm. 8.—*Memoria* 1933. (Edición abril 1934.)
- Núm. 9.—*Índice Sistemático de Legislación*. (1932-1933.)
- Núm. 10.—*Código de la circulación y sus anexos*.
- Núm. 11.—*Momento actual de la Industria en España*.
 Provincias de Cuenca y Guadalajara. (1.^a Edición marzo 1937.)
 Provincia de Valencia. (1.^a Edición mayo 1935.)
 Provincias de Teruel, Alicante y Castellón. (1.^a Edición noviembre 1937.)
 Provincia de Granada. (1.^a Edición noviembre 1936.)
 Provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. (1.^a Edición diciembre 1942.)
 Islas Canarias y Baleares. (1.^a Edición febrero 1935.)
- Núm. 12.—*Índice Sistemático de Legislación*. (1934.)
- Núm. 13.—*Memoria* 1934. (Edición julio 1935.)
- Núm. 14.—*La Red Eléctrica Nacional*. (Edición diciembre 1935.)
- Núm. 15.—*Manual práctico de ensayos de metales preciosos*. (Edición marzo 1936.)
- Núm. 16.—*Índice Sistemático de Legislación* (1935). (Edición abril 1936.)
- Núm. 17.—*Memoria* 1935. (Edición julio 1936.)
- Núm. 18.—*Estudio de las modificaciones que pueden establecerse en las vías férreas, en relación con la economía nacional*. (Edición diciembre 1937.)
- Núm. 19.—*Recopilación de Disposiciones relativas a establecimiento, ordenación y defensa de la Industria*. (Edición junio 1941.)
- Núm. 20.—*Reglamento para la ejecución de la Ley de Pesas y Medidas*.
- Núm. 21.—*Relación del material de pesar y medir que, además del especificado en el Reglamento publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 7 de junio de 1941, ha sido autorizado y fecha de su aprobación*.
- Núm. 22.—*Memoria* 1940. (Edición julio 1941.)

D. G. I.—Enero 1943.—1.^a, 1.000.



IMPRESA CASADO

Plaza de los Ministerios, 2. - Madrid

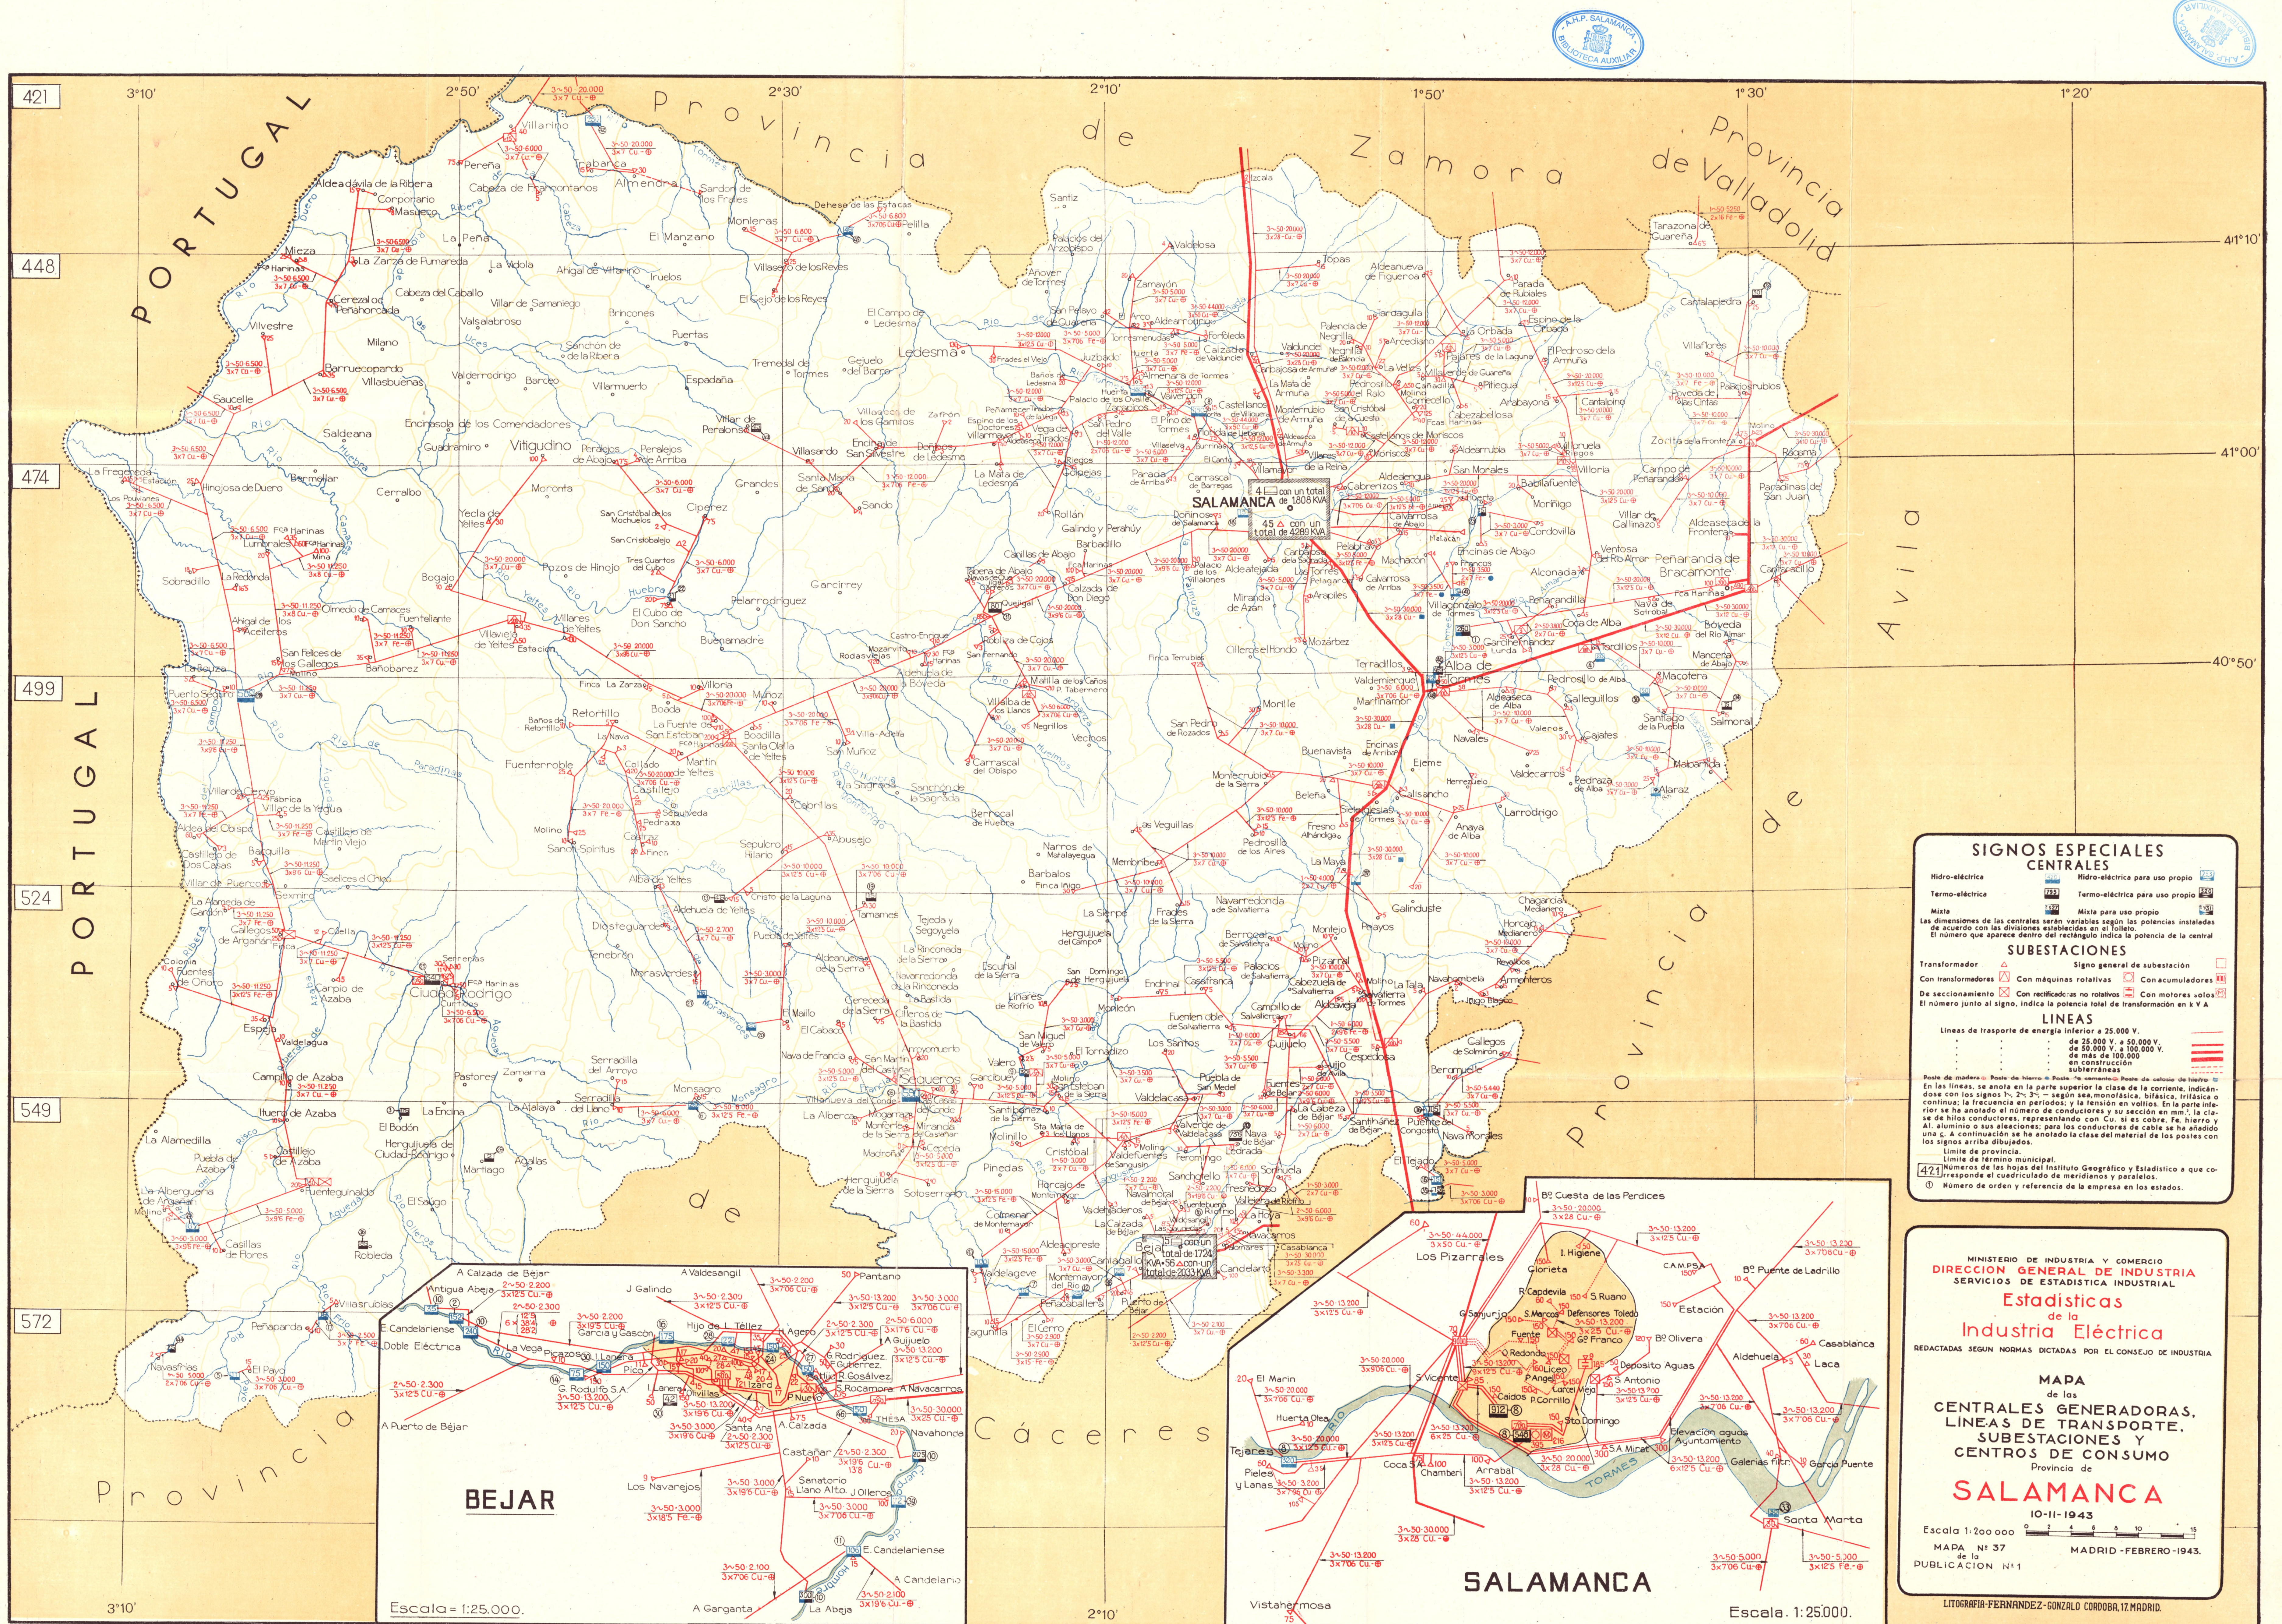

SIGNOS ESPECIALES CENTRALES

Hidro-eléctrica Termo-eléctrica Mixta

Las dimensiones de las centrales serán variables según las potencias instaladas de acuerdo con las divisiones establecidas en el tolo. El número que aparece dentro del rectángulo indica la potencia de la central.

SUBESTACIONES

Transformador Con máquinas rotativas Con acumuladores De seccionamiento Con rectificadores no rotativos Con motores solos

El número junto al signo, indica la potencia total de transformación en kV A.

LINEAS

Lineas de transporte de energía inferior a 25.000 V.

de 25.000 V. a 50.000 V.

de 50.000 V. a 100.000 V.

de más de 100.000 V.

en construcción

subterráneas

Poste de madera: Poste de hierro: Poste de cemento: Poste de celosía de hierro: En las líneas, se anota en la parte superior la clase de la corriente, indicándose con los signos 1°, 2°, 3°, según sea monofásica, bifásica, trifásica o de corriente continua; la frecuencia en períodos; y la tensión en voltios. En la parte inferior se ha anotado el número de conductores y su sección en mm². La clase de hilos conductores, representando con Cu, Si es cobre, Fe, hierro y Al, aluminio o sus aleaciones; para los conductores de cable se ha añadido una A. A continuación se ha anotado la clase del material de los postes con los signos arriba dibujados.

Límite de término municipal.

Números de las hojas del Instituto Geográfico y Estadístico a que corresponde el cuadrícula de meridianos y paralelos.

① Número de orden y referencia de la empresa en los estados.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA
SERVICIOS DE ESTADISTICA INDUSTRIAL

Estadísticas de la Industria Eléctrica

REDACTADAS SEGUN NORMAS DICTADAS POR EL CONSEJO DE INDUSTRIA

MAPA de las CENTRALES GENERADORAS, LINEAS DE TRANSPORTE, SUBESTACIONES Y CENTROS DE CONSUMO
Provincia de

SALAMANCA

10-II-1943

Escala 1:200.000

MAPA N° 37 de la MADRID - FEBRERO-1943.

PUBLICACION N° 1

LITOGRAFIA FERNANDEZ-GONZALO CORDOBA, 17, MADRID.